

**弊社本社移転に伴う製品変更および
英国 UKCA マーク追加による製品変更のお知らせ**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社器具製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。

2021年8月に弊社本社を現在の東京都から埼玉県（吹上工場）へ移転いたします。この本社移転に伴い、富士ブランド器具製品の製品変更を実施いたします。また、英国へ製品輸出する際に必要となります UKCA マークの表示につきましても合わせて実施いたします。

これら製品変更の詳細を下記のとおりご案内申し上げますので、ご高覧の上、ご高配の程何卒宜しく願い申し上げます。またお手数をお掛けして誠に恐縮ですが、添付資料により貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、ご協力の程、

お願い申し上げます。

※UKCA マーク制度の一部内容の変更（CE マーク表示品の有効期間の延長）に伴い、CE マークのみでの英国上市が '22 年 12 月末まで可能となりました。この変更に伴い、本資料の赤字箇所を修正いたしました。

またあわせて低圧限流ヒューズの対応方針とサーマルリレーTK シリーズ（TK13・25・26）の情報を添付資料①の青塗り項目にて追加・更新いたしましたので、内容をご確認のうえ、貴社関連部門へのご連絡をお願い申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 変更内容の概要

1.1) 本社移転に伴う製品変更について

8月に弊社の本社を東京都から埼玉県（弊社吹上工場）に移転いたします。この移転に関しまして、製品及び付属物（梱包箱、取扱説明書など）に記載されています本社住所の変更を実施いたします。

表 1：弊社本社移転に関する製品変更内容

変更対象	対象となる製品
製品本体に記載の弊社の本社簡易住所	CE マーク対象品 *1
取扱説明書に記載の弊社本社住所	取扱説明書のある全製品
中国製品品質法の合格証に記載の弊社本社住所 (合格証は梱包箱等に表示しています。以下 CCC 合格証)	CCC 規格取得品を代表とする中国単品輸出対応品

*1：低電圧指令により、製品に簡易住所の表示が必要となっています。また、リレー等の小形な製品は、製品本体ではなく、梱包箱等に簡易住所を記載しています。

1.2) 英国への製品輸出対応に関する製品変更（UKCA マークの追加）について

英国の EU 連合離脱により、英国における安全基準認証が従来の CE マークから UKCA(UK Conformity Assessed)マークに変更されます。今後英国（イングランド、ウェールズ、スコットランド）で上市の製品には UKCA マークが必要となりますが、要求事項は現状の CE マークとほぼ同じです。2021年1月1日より施行となっていますが、

一部を除くほとんどの製品（FCS 製品も含む）には下記猶予期間が設けられています。

【猶予期間の対応内容】

① 2021年1月1日から **2年間**は、CE マークのみでも引き続き英国市場に上市することができます。

② 2023年1月1日以降は、製品への印字・プリントなど、恒久的な UKCA マークの表示が必要となります。




この規制に対応するために、弊社の CE マーク対応製品につきまして、UKCA マークの追加を行います（これまでどおり、EU 圏には、CE マークが必要となりますので、製品には CE 及び UKCA マークを併記する形となります）。UKCA マーク品の手配方法につきましては、6 項を参照願います。

2. 製品変更の詳細（代表機種のみ）

2.1) 本社移転および UKCA マークの対応（各製品共通事項）

弊社本社の移転に伴う製品・取扱説明書等の変更内容および UKCA マーク追加の詳細を表 2 に示します。

表 2：本社移転に伴う住所変更および UKCA マーク追加の詳細

変更内容	対象となる製品	変更前	変更後
製品本体に記載の簡易住所	CE マーク対象品	5-7 Tokyo 103-0011 Japan	Saitama 369-0192 Japan
取扱説明書に記載の住所	取扱説明書のある全製品 (英文、中文併記もあります)	〒103-0011 東京都中央区日本橋 5 番 7 号 三井住友銀行人形町ビル	〒369-0192 埼玉県鴻巣市南 一丁目 5 番 45 号
CCC 合格証に記載の住所	CCC 規格取得品を代表とする中国単品輸出対応品	日本国東京都中央区日本橋大伝馬町 5 番 7 号三井住友銀行人形町 Bldg. 【電磁接触器 SK シリーズの例】 	日本国埼玉県鴻巣市南一丁目 5 番 45 号 【電磁接触器 SK シリーズの例】 
製品本体に UKCA マークの追加（スペースない場合は梱包箱）	CE マーク対象品	UKCA マークの表示なし	UKCA マークの追加 

2.2) 上記以外の追加変更内容（機種別）

下記 5 機種は今回の住所変更・UKCA マーク対応と共に表 3 の製品変更も行います。

表 3：その他の変更が伴う機種及び変更内容

No.	製品名称	形式	変更箇所	変更内容	変更理由	備考
1	電磁接触器・ 電磁開閉器 SK シリーズ	SK06,SK09,SK12, SKH4,SK092 (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ端子品は除く)	ロット印	製品上面に製品ロットをスタンプしているものを側面銘板に印刷します。	製造工程見直しのため	3.1)項参照
2	操作表示機器	全般（詳細は添付資料①を参照）	製品銘板	UL・CSA 規格マークを別々に表示していたものを cULus マークに変更します。	UL 及び CSA 規格を統合した cULus にて取得変更したため	3.2)項参照
3	マニュアルモータ スタータ	BM3R, BM3V	側面銘板	CCC マークの変更 細分化記号"s"を削除 準拠規格"JIS C 8201-4-1"及び"GB/T 14048.4"を追加	CCC 規格の変更 (2018 年)を反映 先行して変更された IEC 規格の内容が JIS、GB 規格に反映されたため。	3.3)項参照
4	配線用遮断器 漏電遮断器	全般（詳細は添付資料①を参照）	正面銘板 側面銘板	CCC マークの変更 細分化記号"s"を削除 社内管理用マークの変更 "C"マークから"●"マークに変更	CCC 規格の変更 (2018 年)を反映 製造工程見直しのため (100AF 以下のみ対象)	3.4)項参照
5	サーキットプロテクタ	CP30F	側面	CCC マークの変更	CCC 規格の変更	-

			細分化記号“s”を削除	(2018年)を反映	
--	--	--	-------------	------------	--

2.3) 今回実施の変更内容に関するまとめ

今回の変更に関するまとめを表4に示します。形式毎の詳細は添付資料①を参照願います。また、実際の製品変更の実施例を3項に示しますので、合わせてご確認ください。今回の変更により一部の製品に関しては、製品および取扱説明書の表示内容・レイアウトが変更になる場合もございますので、ご了承をお願い致します。

表4：代表製品の変更内容のまとめ


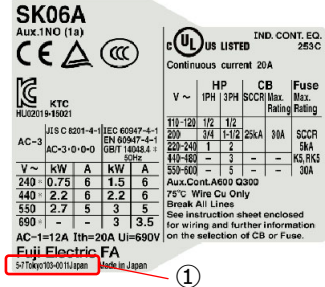

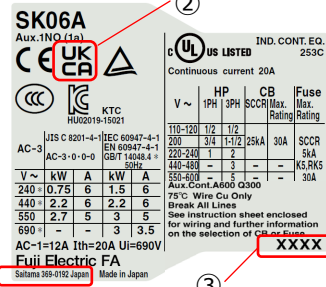
No.	製品名称	形式・シリーズ名	本社移転に関する住所変更			UKCA マーク	備考
			製品 : ○ 梱包箱 : ◎ 変更無 : -	取扱説明書 変更有 : ○ 変更無 : -	CCC 合格証 変更有 : ○ 変更無 : -		
1	電磁接触器	新 SC シリーズ	○	○	○ (CCC)手配品のみ	○	-
2	電磁開閉器	NEO SC シリーズ	○	○	○	○	*2
		SK シリーズ	○	○	○	○	-
3	リッドスタートコンタクト	SS□□	○	○	○ (CCC)手配品のみ	○	-
4	制御リレー	RB10, HH5□	◎	○ (CHN)手配品のみ	○ (CHN)手配品のみ	◎	-
5	タイマ	MS4, ST7P	○	○ (CCC)手配品のみ	○ (CCC)手配品のみ	○	-
6	近接スイッチ	PE	◎	○	○ (CHN)手配品のみ	◎	-
7	リミットスイッチ	AL-S	◎	○	○ (CHN)手配品のみ	◎	-
8	操作表示機器 (コマンド SW)	Φ16,22,30 コマンド SW 及び表示灯	◎	○	○ (CCC)手配品のみ	◎ *1	*2
9	マニュアルモータスタータ	BM3R, BV3V	○	○	○	○	*2
10	配線用遮断器	G-TWIN シリーズ	○	○	○	○	*2
	漏電遮断器	BW, EW	-	(一部取説なし)	(一部未対応品あり)	-	-
11		分電盤ブレーカ F52	-	○	-	-	-
12	サーキットブレイク	CP30F-□	○	○	○	○	*2
13		CP-E	-	○	-	○	-
14	低圧ヒューズ	CR□L	-	○	-	-	-
15	高圧機器	断路器、真空遮断器 気中負荷開閉器 ヒューズ	-	○	-	-	-

*1: UKCA マーキング品は形式指定が必要です。その他は標準品での対応となりますが、手配方法は6項参照ください。

*2: 今回の変更に伴い、住所変更・UKCA マーク以外の製品変更も実施します。詳細は2.2)項参照ください。


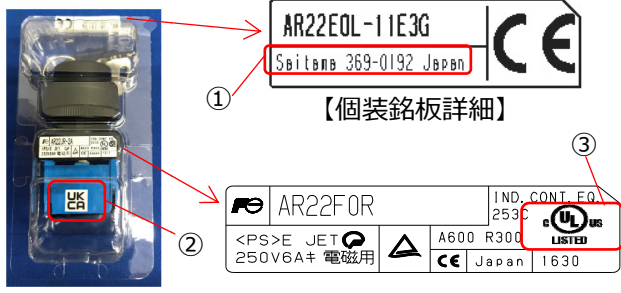
3. 製品変更の実施例 (代表機種のみ)

3.1) 電磁接触器・電磁開閉器の実施例

電磁接触器・電磁開閉器 SK シリーズ (SK06, SK09, SK12, SKH4, SK092)	
変更前 (SK06A-201 の事例)	変更後 (SK06A-201 の事例)
  <p>①</p> <p>【側面銘板詳細】</p>	  <p>②</p> <p>③</p> <p>【側面銘板詳細】</p>
①簡易住所の変更	②UKCA マークの追加
③ロット印の位置を変更し、銘板に印字	

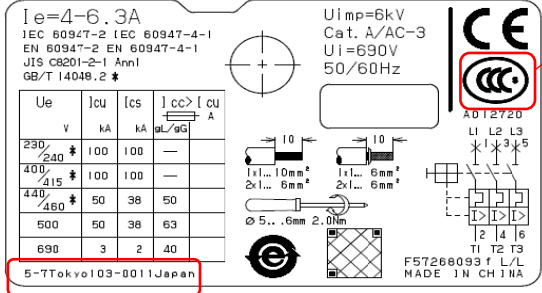
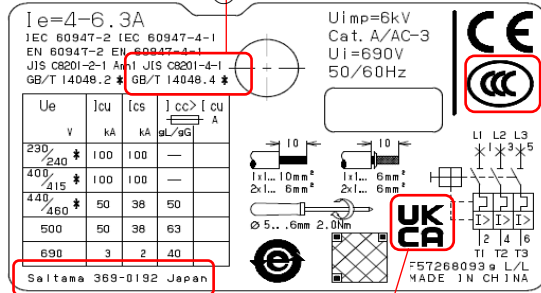
3.2)操作表示機器の実施例

φ16,22,30 スwitch・表示灯・プザ-類全般

変更前 (AR22E0L-11E3G の事例)	変更後 (AR22E0L-11E3G の事例)
 <p>①</p> <p style="text-align: center;">【個装銘板詳細】</p> <p>AR22E0L-11E3G 5-7Tokyo103-0011Japan</p> <p>③</p> <p style="text-align: center;">【製品銘板詳細】</p> <p>AR22FOR IND. CONT. EQ. 253C <PS>E JET 250V6A# 電磁用 A600 R300 LISTED UL SP Japan 1630</p>	 <p>①</p> <p style="text-align: center;">【個装銘板詳細】</p> <p>AR22E0L-11E3G Saitama 369-0192 Japan</p> <p>②</p> <p style="text-align: center;">【製品銘板詳細】</p> <p>AR22FOR IND. CONT. EQ. 253C <PS>E JET 250V6A# 電磁用 A600 R300 LISTED UK CA UL US Japan 1630</p>
<p>①簡易住所の変更 ②個装 (ポリパック) へ UKCA マークの追加 ③UL・CSA マークの変更 (該当機種のみ)</p>	

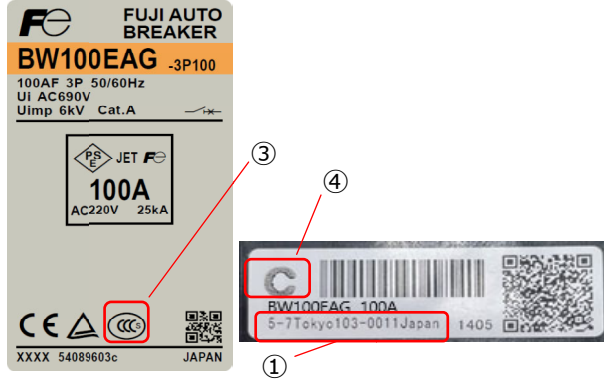
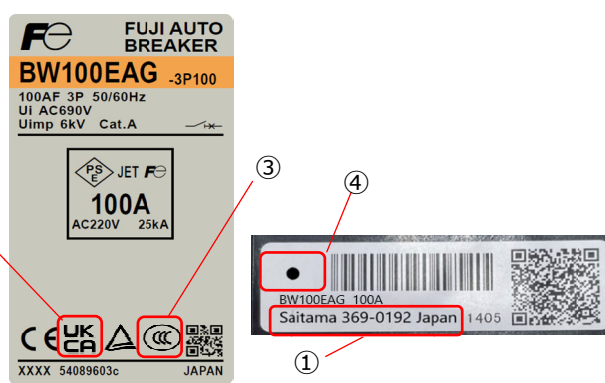
3.3)マニュアルモータスタータの実施例

マニュアルモータスタータ BM3 シリーズ (BM3R, BM3V)

変更前 (BM3R の事例)	変更後 (BM3R の事例)
 <p>①</p> <p style="text-align: center;">【側面銘板詳細】</p> <p>5-7Tokyo103-0011Japan</p> <p>③</p>	 <p>①</p> <p style="text-align: center;">【側面銘板詳細】</p> <p>Saitama 369-0192 Japan</p> <p>②</p> <p>④</p>
<p>①簡易住所の変更 ②UKCA マークの追加 ③CCC マークの変更 (細分化表記"s"を削除) ④準拠規格を追加</p>	

3.4)配線用遮断器・漏電遮断器の実施例

G-TWIN シリーズ (BW32~800, EW32~800)

変更前 (BW100EAG-3P100 の事例)	変更後 (BW100EAG-3P100 の事例)
 <p>③</p> <p style="text-align: center;">【正面銘板詳細】</p> <p>④</p> <p style="text-align: center;">【側面銘板詳細】</p> <p>5-7Tokyo103-0011Japan</p> <p>①</p>	 <p>②</p> <p style="text-align: center;">【正面銘板詳細】</p> <p>③</p> <p style="text-align: center;">【側面銘板詳細】</p> <p>Saitama 369-0192 Japan</p> <p>④</p> <p>①</p>
<p>①簡易住所の変更 ②UKCA マークの追加 ③CCC マークの変更 (細分化表記"s"を削除)</p> <p>④社内管理マークを変更 ("C"→"●", 100AF 以下のみ対象)</p>	

4. 変更品への切り替え時期

- ・2022年1月生産品より順次切り替え予定です。製品在庫の処置はせず、在庫消化後順次切り替えとなります。また一部の機種は実施時期が異なります。詳細は添付資料①をご確認ください。

5. 添付資料

- 1) 添付資料①：住所変更・UKCA マーキング 機種別対応一覧表

6. 変更品（UKCA マーキング製品）の手配方法について

6.1) 規制の内容と製品への対応について

表5の通り、2022年1月より順次 UKCA マークを製品に表示いたします。なお表示スペースがない製品（コマンドスイッチ、センサなど）は梱包箱または取扱説明書に UKCA マークを表示します。

表5：UKCA マーク規制内容と製品への対応時期

項目	2021年			2022年								2023年					
	~10	11	12	1	2	3	4	5	...	11	12	1	2	3~			
UKCA マーク制度の要求 (製品へのマーキング)	CE マークのみで可能 (UKCA マーク表示品の上市も容認)											製品への UKCA マークが必要					
弊社の UKCA マーク対応 (住所変更等も含む)	-			製品変更実施 (順次実施)			製品への UKCA マーク追加での製造 *1								同左		

*1：一部機種は形式指定での対応となります。

6.2) UKCA マーキング品のご注文方法および価格について

操作表示機器は UKCA 品の形式指定にてご注文下さい。なお、(UKCA)手配品は受注生産となります。その他の機種は標準的に製品に UKCA マークを追加いたします。

表6：UKCA マーク品の注文方法と価格

製品名称	注文方法	価格
操作表示機器	個別対応といたしますので、形式末尾に(UKCA)を指定してご注文願います。 例：AR22E0L-11E3G (UKCA)	標準品と同じ
上記以外の製品	標準品で UKCA マークを表示しますので、形式指定なしご注文願います。 例：SK06A-201 BW100EAG-3P100	標準品と同じ

6.3) その他特記事項

盤として UKCA マークを取得している場合（間接輸出）は、その盤内の器具製品に関しては UKCA マーク不要となります。

- 以上 -

10月5日追加箇所

機種	シリーズ	基本形式	本社住所変更箇所				UKCAマーキング対応		⑦その他の変更	⑧変更実施時期 *1, *3	⑨備考		
			①製品本体	②梱装箱	③取扱説明書 *1	④CCC合格証	⑤UKCA表示箇所	⑥UKCA品注文方法 (製品変更後) *2					
電磁接触器 電磁開閉器	本体	新SC	SC(SW)-03~SC(SW)-5-1	側面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		NEO SC	SC(SW)-N1~SC(SW)-N3	側面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		SC-E	SC(SW)-N4~SC(SW)-N14, SC-N16	正面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	正面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
			SC-E02~SC-E05, SC-E1~SC-E4	側面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
		SK	SC-E5, SC-E6, SC-E7	正面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	正面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SK06~SK12, SK092	正面銘板	-	変更対象	変更対象	側面銘板	標準品対応	ロット表示位置を変更 (L1*リリカ 端子品は除く)	'22年3月生産品より切替		
		SB	SK18~SK32	側面にレーザ印字	-	変更対象	変更対象	側面にレーザ印字	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SB-N2	-	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	-	-	-	'22年3月生産品より切替		
	SRC	SB-5N~SB-11N	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年3月生産品より切替			
		SRC50-2U/X	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年3月生産品より切替			
	FC	FC(FW)-0, FC(FW)-05	側面銘板 (UL規格品のみ)	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応 (UL規格品のみ)	-	'22年3月生産品より切替			
		FC(FW)-1~FC(FW)-4	正面銘板 (UL規格品のみ)	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	正面銘板	標準品対応 (UL規格品のみ)	-	'22年3月生産品より切替			
	補助継電器	SH	SH-4, SH-5	側面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		SKH	SKH4	側面銘板	-	変更対象	変更対象	側面銘板	標準品対応	ロット表示位置を変更 (L1*リリカ 端子品は除く)	'22年1月生産品より切替		
	サーマルリレー	TR	TR(TK)-0N~TR(TK)-N14	側面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		TK	TK12	側面銘板	-	変更対象	変更対象	側面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			TK13,25,26 TK26E	側面銘板	-	変更対象	変更対象	側面銘板	標準品対応	-	'22年4月生産品より切替 変更時期を3月⇒4月に変更		
	オプション	SZ	SZ-A□	-	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
			SZ-AS□	-	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ1FA□, SZ1KA□	-	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	側面に印字	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ1KZ1~SZ1KZ6	-	個装袋にラベル同梱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装袋にラベル同梱、梱装箱に貼付	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ1KL1~SZ1KL3	-	個装袋にラベル同梱	変更対象	変更対象	個装袋にラベル同梱、梱装箱に貼付	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ1KRM	-	個装袋にラベル同梱	変更対象	変更対象	-	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ1KRW1□	-	個装袋にラベル同梱	変更対象	変更対象	-	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ-T□, SZ-RM	-	-	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ-RW□, SZ-Z□ (リボスタ、タイオード)	-	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ-Z□ (CR品), SZ-ZM□, SZ-CD□	-	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年3月生産品より切替		
			SZ1DDE, SZ2DE, SZ-□/DE,	-	-	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年3月生産品より切替		
SZ-ERW1□~SZ-ERW3□			-	-	変更対象	-	製品本体	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替			
SZ-ERW4□~SZ-ERW6□			-	-	変更対象	-	製品銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替			
TZ1H□E			-	梱装箱に印刷	-	変更対象	-	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替			
SZ-H□IE			-	-	変更対象	-	-	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替			
SSC SSR			SSC本体	三極SSC	SS03~SS120	正面銘板	-	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	正面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替
				ヒータ負荷専用SSC	SS202E~SS502E	正面銘板	-	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	正面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替
	単極SSC	SS101~SS2001		正面銘板	-	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	正面銘板	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
	オプション	SY	SY-□	-	-	変更対象	-	-	-	'22年3月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外		
SSR本体	SSR	SR□	-	-	-	-	-	-	-	住所変更・UKCA対応共に対象外 ('22年/2月に生産終了)			
制御リレー	本体	カードリレー	RB104, RB105 RT11, RT17	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		ターミナルリレー	RS4□, RS6N, RS16	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
			ミニコントロールリレー	HH52□, HH53□, HH54□	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替	
		パワーリレー	HH52□-F, CR, L, FL, CRL, R, HH53□-F, CR, L, FL, CRL, HH54□-F, CR, L, FL, CRL	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
			HH62□	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		コントロールリレー	HH62□-F, CR, L, FL, CRL HH63P, HH64P	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
			HH22□, HH23□, HH24□, HH21□ HH22□-F, L, FL, R, HH23□-F, L, FL, BF, BL, BFL, R, HH24□-F, L, FL, HH21□-F, L, FL	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替		
		アナンシェータリレー	ADA1P, RV	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替		
	ブリッジャリレー	JH13PN	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替			
	ソケット	カードリレー用	TP04	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		ミニコントロールリレー用	TP58X1, TP58X2, TP511X2, TP514X1, TP514X2	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
			TP58, TP58B, TP58R2, TP511, TP511B, TP511R2, TP514, TP514B, TP514R2	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替		
			TP58X1-CR, TP58X2-CR, Z, TP511X2-CR, Z, TP514X1-CR, TP514X2-CR, Z	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替		
		パワーリレー用	TP68X2 TP68, TP68B, TP68R, TP611X2, TP614X2	-	梱装箱	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	側面銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替		
		コントロールリレー, アナンシェータリレー, ブリッジャリレー用	TP68X2-CR, Z	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替		
		8G, 11G, TP38S, TP38X, TP311S, TP311X	-	-	変更対象((CHN)手配品のみ)	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替			
		タイマ	本体	MS4S	製品にレーザ印字	梱装箱	変更対象((CCC)手配品のみ)	変更対象((CCC)手配品のみ)	製品にレーザ印字	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替	
ST7P				製品銘板又は製品へのレーザ印字	梱装箱	変更対象((CCC)手配品のみ)	変更対象((CCC)手配品のみ)	製品銘板又は製品へのレーザ印字	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
センサ	本体	近接スイッチ	TP48□, TP411□ TP88□, TP814□	-	-	-	-	-	-	-	住所変更・UKCA対応ともに対象外		
		光電スイッチ	PE-□, PE□ PM, PM1U, AES, AER PH8AU	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替		
リミットスイッチ	リミットスイッチ	AL-S, AL1-S	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	梱装箱 (AL1-Sは対象外)	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替			
		K244, HK244, WK244	-	梱装箱	変更対象	-	-	-	-	'22年3月生産品より切替	UKCA対応は対象外		

機種	シリーズ	基本形式	本社住所変更箇所				UKCAマーキング対応		⑦その他の変更	⑧変更実施時期 *1, *3	⑨備考	
			①製品本体	②梱装箱	③取扱説明書 *1	④CCC合格証	⑤UKCA表示箇所	⑥UKCA品注文方法 (製品変更後) *2				
操作表示機器 (コマンドスイッチ他)	本体	φ16,22,30スイッチ	AH,AR,AM(下記除く)	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (プリアスターバック or 梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ16,22,30表示灯	AH,DR,DM(下記除く)	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (プリアスターバック or 梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		角形 スイッチ,表示灯	DG,AG	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (プリアスターバック or 梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ16照光スイッチ,表示灯	AH16□(トランス付)	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ22,30セレクトスイッチ	AR22JAR,JBR,JAY,JBY, AR30JAR,JBR	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (プリアスターバック or 梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ22非常停止用スイッチ	AM22V□E,V□F	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (プリアスターバック or 梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ22,30非常停止用スイッチ (シンクロ)	AR22VQL,VPL, AR30VQL	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (プリアスターバック or 梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ16,22,30 プザー	DR,AH	-	梱装箱	-	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ16minico スイッチ(非照光)	AR16, AF16	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ16minico スイッチ(照光)	AR16, AF16	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ16minico 表示灯	DR16, DF16	-	梱装箱	変更対象	変更対象((CCC)手配品のみ)	個装箱 (梱装箱) にシール貼付け	形式末尾に「(UKCA)」指定	UL_CSA→cULに統合 (該当機種)	'22年1月生産品より切替	
		φ25シリーズ	AH25	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
		分電盤用操作スイッチ	AS	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
		角形表示灯	DP	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
		始動・操作スイッチ	AHL,NH8	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
ロータリースイッチ	AC	-	-	変更対象	変更対象((CHN)手配品のみ)	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外		
MMS	本体	BM3	BM3R□,BM3V□	側面銘板	梱装箱	変更対象	変更対象	側面銘板	標準品対応	側面銘板に準拠規格番号の追加とCCCマークの変更	'22年1月生産品より切替	
		補助接点, 警報接点, 電圧引外し, 不足電圧引外し	BZ0WI, BZ0WU, BZ0KI, BZ0WKU, BZ0TKUAB, BZ0F, BZ0R	製品へのレーザ印字	梱装箱	-	-	製品へのレーザ印字	標準品対応	CCCマークの変更	'22年1月生産品より切替	
		外部操作ハンドル	BZ0V□, BZ0N□	-	梱装箱	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
		ねじ取付け金具, IP20用端子が「-」, 「グミカ」	BZ0SET, BZ0TCV, BZ0CFG	-	梱装箱	-	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
		「A」- , 電源入力端子「D」, 「A」-「A」- , 「A」-「A」- , 連結キット	BZ0BR, BZ0BV, BZ0BFRA, BZ0BFVA, BZ0BC, BZ0BPRE, BZ0BPVE, BZ0BPFA	-	梱装箱	-	変更対象	-	-	-	'22年1月生産品より切替	UKCA対応は対象外
		電源入力端子「D」(圧着端子用)	BZ0BFRAR	-	梱装箱	-	変更対象	-	-	-	'22年1月生産品より切替	
		接続ケーブル	BZ0LRK, BZ0LRE, BZ0LRP, BZ0LVE	-	梱装箱	変更対象	-	-	側面銘板, 梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替
エンクロージャ	BZ0CSL, BZ0CFL	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外		
オートブレーカ	本体	G-TWIN	BW32~100□□G, BW32~100□□M	正面銘板	梱装箱、箱取扱説明書	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面銘板のCCCマーク変更 側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年1月生産品より切替	取扱説明書は箱に記載
			BW50RAGU, BW100EAGU	正面銘板	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面銘板のCCCマーク変更 側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年1月生産品より切替	
			BW50HAG, HAA	正面銘板	梱装箱	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年3月生産品より切替	
			BW32~100□□S	正面銘板	梱装箱、箱取扱説明書	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年1月生産品より切替	
			BW50KAGU	側面銘板	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年3月生産品より切替	
			BW125~800□□G, BW125~800□□A	側面銘板	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面銘板のCCCマーク変更	'22年3月生産品より切替	
			BW125, 250□□M, BW125~800□□GU	側面銘板	梱装箱	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替	
			BW250HAG, HAA	側面銘板	梱装箱	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替	
			BW125~800□□S, BW125~800□□L	側面銘板	梱装箱	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面へのレーザ印字のCCCマーク変更	'22年2月生産品より切替	
			BW32, 50, 63□□G, BW50RBGU	側面にレーザ印字	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面へのレーザ印字のCCCマーク変更	'22年2月生産品より切替	
付属装置	外部操作ハンドル	BZ6□10C	-	梱装箱	変更対象	変更対象	個装箱及び規格銘板	標準品対応	-	'22年2月生産品より切替		
		BZ6□10D, BW9□0□A, BW9□0BA	-	梱装箱	変更対象	変更対象	個装箱及び規格銘板	標準品対応	規格銘板のCCCマーク変更	'22年2月生産品より切替		
		BZ6□, BW9□	-	梱装箱	変更対象	変更対象	個装箱	標準品対応	側面銘板のCCCマーク変更	'22年2月生産品より切替	側面銘板のCCCマーク変更は補助スイッチのみ	
		BZ6F□, BW9F□	-	梱装箱	変更対象	変更対象	個装箱	標準品対応	-	'22年2月生産品より切替		
漏電遮断器	本体	G-TWIN	EW32~100□□G, EW32~100□□M	正面銘板	梱装箱、箱取扱説明書	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面銘板のCCCマーク変更 側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年1月生産品より切替	取扱説明書は箱に記載
			EW50RAGU, EW100EAGU	正面銘板	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面銘板のCCCマーク変更 側面銘板の社内管理用マークの変更	'22年1月生産品より切替	
			EW125~800□□G, EW125, 250□□M, EW125~800□□GU	側面銘板	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面銘板のCCCマーク変更	'22年3月生産品より切替	
			EW250RAW, EW400RAW	側面銘板	梱装箱	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	-	'22年3月生産品より切替	
			EW32, 50, 63□□G, EW50RBGU	側面にレーザ印字	梱装箱	変更対象	変更対象	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	正面へのレーザ印字のCCCマーク変更	'22年2月生産品より切替	
漏電保護レール	本体	EL (UL規格対象品)	側面銘板	-	変更対象	-	側面銘板	標準品対応	-	'22年2月生産品より切替		
		BRR	BRR	-	-	変更対象	-	-	-	'22年2月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外	
		RRD	RRD	-	-	変更対象	-	-	-	'22年2月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外	
分電盤ブレーカ	本体	F52C	過電流アラーム付き	-	-	変更対象	-	-	-	'22年2月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外	
		BX	BX□□□	側面銘板	梱装箱	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替	
電子式ブレーカ	本体	BW-E	BW□□□RAE	-	-	変更対象	-	製品正面銘板及び梱装箱	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替	
		CP30F	CP30F-□	側面にレーザ印字	箱取扱説明書、箱合格証	変更対象	変更対象	側面にレーザ印字及び梱装箱	標準品対応	側面にレーザ印字のCCCマークの変更	'22年2月生産品より切替	取扱説明書・合格証は箱類に記載
サーキットプロテクタ	本体	CP30FQ-□	側面にレーザ印字	箱取扱説明書、箱合格証	変更対象	変更対象	側面にレーザ印字及び梱装箱	標準品対応	側面にレーザ印字のCCCマークの変更	'22年2月生産品より切替	取扱説明書・合格証は箱類に記載	
		CP-E	CP□□E	-	-	変更対象	-	側面銘板	標準品対応	-	'22年2月生産品より切替	
		CP-V	CP□□V	-	-	変更対象	-	側面銘板	標準品対応	-	'22年2月生産品より切替	
		CP31	-	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年2月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		CP30D	-	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年2月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		CP-P, B	CP□□PB	-	-	変更対象	-	側面銘板	標準品対応	-	'22年2月生産品より切替	
低圧限流ヒューズ	本体	栓形ヒューズ	AfAc, BaC	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		表示形ヒューズ	EF-□□	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		低圧限流ヒューズ	FNH-□	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		スーパークット	BNN□□	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		G形ハイカット	BPM□□	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
電力管理機器	本体	F-MPC04S	UM03-ARA3, 3G	製品銘板	-	変更対象	-	製品銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替	
		F-MPC Web unit	UM12-10	製品銘板	-	変更対象	-	製品銘板	標準品対応	-	'21年10月生産品より切替	
		F-MPC60G	UM6□	製品面	-	変更対象	-	製品銘板	標準品対応	-	'22年1月生産品より切替	
気中遮断機 (ACB)	本体	DHシリーズ	DH□3, DH□4	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月までに順次切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
		DWシリーズ	DW08 - DW63	-	-	変更対象	-	-	-	-	'22年1月生産品より切替	取説のみ変更, UKCA対応は対象外
高圧機器	本体	断路器, 真空遮断器, 気中負荷開閉器, 高圧限流ヒューズ	-	-	変更対象	-	-	-	-	'21年8月より在庫消化後順次変更	取説のみ変更, UKCA対応は対象外	

*1: 取扱説明書の住所変更は、'21年8月以降に在庫消化後順次実施いたします。

*2: UKCA対応品は下記にて指定してください。詳細はお知らせの本文を参照願います。

1) 操作表示機器 (コマンドスイッチ他) : 形式末尾に「(UKCA)」を指定してください。

2) 上記以外の製品: 標準品対応するものは、指定不要ですが、在庫消化を考慮し、暫くの間は上記と同様に形式末尾に「(UKCA)」を指定してください。

*3: 製品変更実施時期が'22年2月及び3月のものは、部品在庫の絡みで多少前後する場合がございます。但し、'22年1月以前になることはありません。