


ネットワーク対応 UPS モニタプログラム



NetpowerView F[®] CentOS 5 用 ユーザーズ・ガイド

使用許諾条項

本ソフトウェアをご使用になる前に、下記の使用条件をよくお読み下さい。

ご使用になられた時点で、下記使用条件に同意して富士電機システムズ株式会社(以下富士電機といいます。)との間で契約が成立したものとさせていただきます。

1. 本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利はその内容により富士電機または富士電機への提供者に帰属します。
2. 富士電機は、本ソフトウェアのユーザ(以下ユーザといいます。)に対し、本ソフトウェアに対応する富士電機製品を利用する目的で本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。
3. ユーザは、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。
4. 富士電機および富士電機への提供者は、本ソフトウェアがユーザの特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または本ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
5. 富士電機および富士電機への提供者は、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
6. 本製品の使用による金銭上の損害、損失利益につきましては一切その責任を負いません。
7. 本製品の誤記等により生じた損害及び付随的損害については一切その責任を負いません。
8. ユーザは、日本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることなしに、本ソフトウェアの全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
9. 富士電機は、本ソフトウェアについて第三者からなされるいかなる権利主張に対しても一切その責任を負いません。
10. ユーザが、本契約に違反した場合には、本契約は直ちに終了するものとします。本契約の終了後は、ユーザは、本ソフトウェアを使用してはいけません。
11. 富士電機は、改良のため、本ソフトウェアの内容を予告なく変更することがあります。
12. 本ソフトウェアの無断配布、無断転載を禁止します。
13. ユーザは、1台のサーバでUPS管理プログラムを利用することを許可されます。複数のサーバでUPS管理プログラムを利用する場合は、各サーバ毎に使用承諾をうけなければなりません。
14. ユーザは、複数のワークステーションでUPSモニタプログラムを利用することを許可されます。
15. ユーザは、1つのキーコードに対して1台のスレーブサーバでリモートシャットダウンモジュール(RCCMD)を利用することを許可されます。複数のスレーブサーバでリモートシャットダウンモジュールを利用する場合は、各サーバ毎に使用承諾をうけなければなりません。
16. ユーザは、同一マスターサーバからネットワーク経由でシャットダウン指令を受ける複数のスレーブサーバは、リモートシャットダウンモジュールをインストールする際に、各サーバ毎に異なったキーコードが必要です。

著作権

著作権は富士電機システムズ(株)が保有しています。

商標

NetpowerView Fは富士電機システムズ(株)の登録商標です。その他すべての登録商標、商品名、会社名は各企業の所有物であり、情報の記載のみを目的として使用されます。

目次

第1章 UPS モニタプログラムの開始.....	1
第2章 モニタプログラム主画面.....	3
2.1. メニュー	3
2.2. ツールバー	3
2.3. サーバ名の表示.....	3
2.4. ロケーションの表示.....	3
2.5. イベントリスト・ペイン	4
2.6. UPS 型式名の表示	6
2.7. 時刻の表示.....	6
2.8. UPS 配電図.....	6
2.9. ステータス・ペイン.....	7
2.10. 運転状態ビット・ペイン	9
第3章 メニュー・コマンド.....	10
3.1. ファイルメニュー	10
3.1.1. 接続	10
3.1.2. 切断	11
3.1.3. サーバ検索.....	11
3.1.4. 再検索.....	11
3.1.5. イベントログ.....	12
3.1.6. データログ.....	13
3.1.7. 終了.....	13
3.2. 設定メニュー	14
3.2.1. 動作環境設定.....	14
3.3. 機能メニュー	16
3.3.1. パスワードの入力.....	16
3.3.2. コマンド実行.....	17
3.3.3. シャットダウン.....	18
3.3.4. 特殊操作	23
3.4. スケジューラ.....	26
3.5. ヘルプメニュー	26
3.5.1. ヘルプ.....	26
3.5.2. UPS モニタについて.....	26
第4章 ツール・バー.....	27
4.1. 接続	27
4.2. 切断	27
4.3. サーバ検索.....	27
4.4. 再検索.....	27
4.5. イベントログ	27
4.6. データログ.....	28
4.7. 動作環境設定	28
4.8. コマンド実行.....	28
4.9. シャットダウン	28
4.10. 特殊操作	28
4.11. スケジュール設定	29
4.12. ヘルプ	29

4.13. 終了	29
第 5 章 ログ・ファイル	30
5.1. ログ・ファイルの設定	30
5.2. イベント・ログ・ファイル	30
5.3. イベント・ログ・ファイル読み込み	30
5.4. データ・ログ・ファイル	30
5.5. データ・ログ・ファイル読み込み	31
第 6 章 スケジューラ	32
6.1. スケジュール動作	32
6.2. スケジューラ画面の呼び出し	34
6.3. 指定日のシャットダウンスケジュール	36
6.4. 毎日のシャットダウンスケジュール	41
6.5. 毎週のシャットダウンスケジュール	45
6.6. 指定日のバッテリーテストスケジュール	49
6.7. 毎日のバッテリーテストスケジュール	53
6.8. 毎週のバッテリーテストスケジュール	57
6.9. スケジュール運転の前後に停電が発生した場合の動作	61
第 7 章 付録	64
7.1. トラブルシューティング	64
7.1.1. スケジュールによるシャットダウンが開始されない。	64
7.1.2. UPS モニタプログラムが応答しなくなった。	64

第1章 UPS モニタプログラムの開始

UPS モニタプログラムのインストール先ディレクトリに対して、パスが設定されている場合、UPS モニタプログラムは任意のディレクトリから起動することが可能です。

> **npvf** <----- モニタプログラムの起動

モニタプログラムが起動されると、ネットワーク内で現在稼働している UPS 管理プログラムを自動的に検索し、検索結果が表示されます。

表示された検索結果より接続対象のサーバを選択すると、選択されたサーバと接続されます。

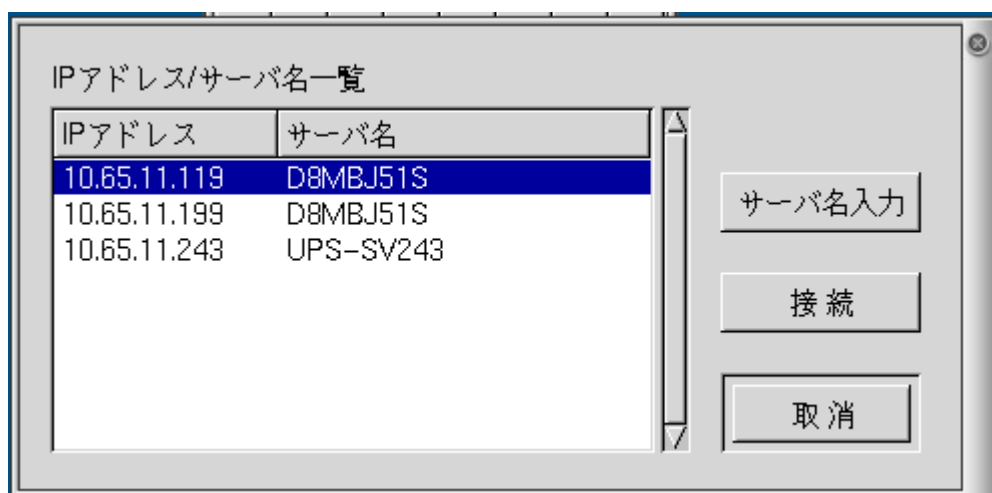


図 1 検索結果

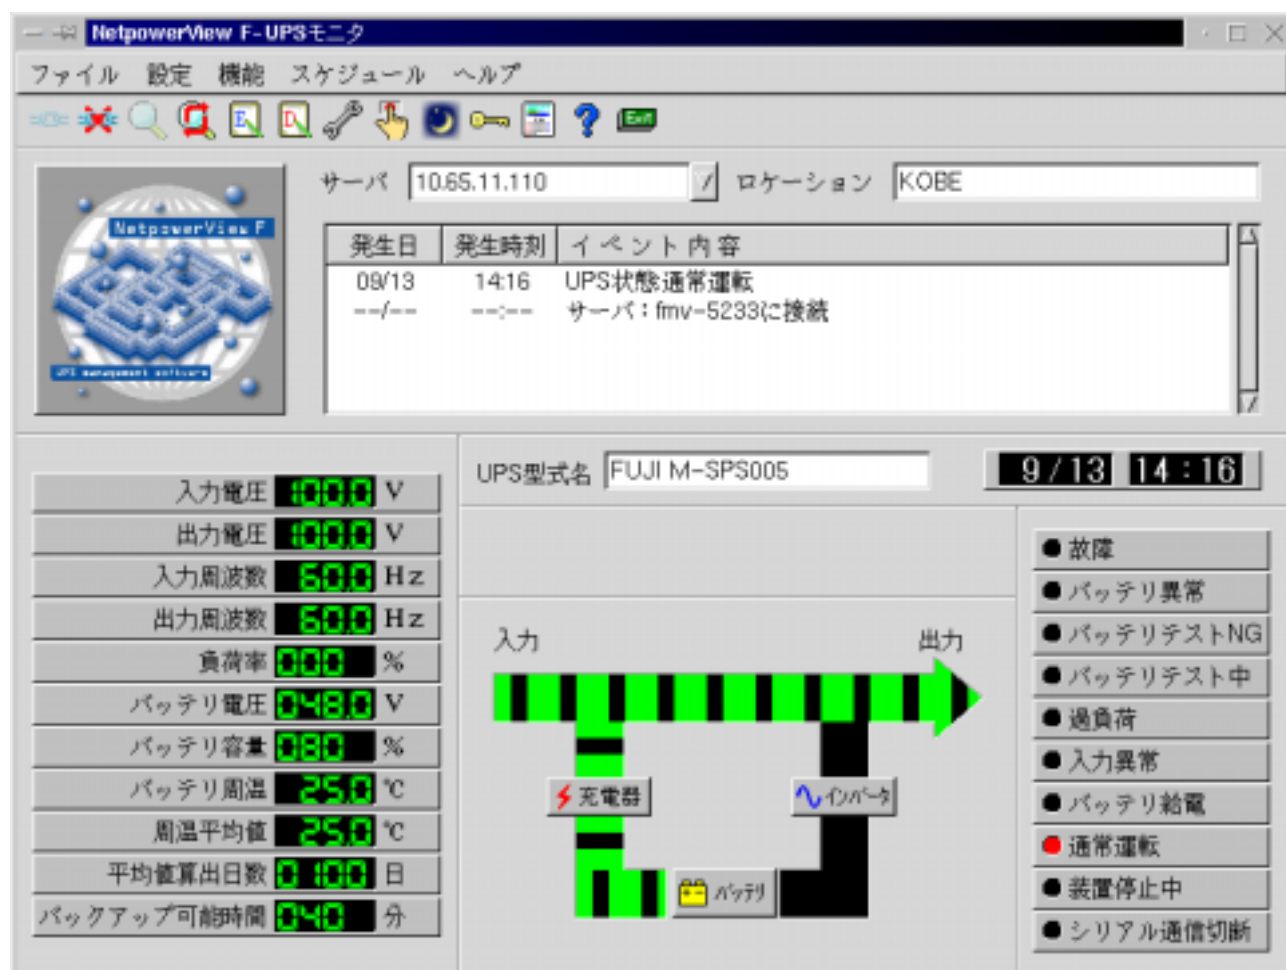


図 2 UPS モニタプログラム主画面

第2章 モニタプログラム主画面

2.1. メニュー

画面上部には UPS モニタプログラムの設定や UPS の操作等を行うためのコマンドを実行するメニュー・バーがあります。各メニュー項目の詳細については、“第 3 章メニュー・コマンド”を参照してください。



図 3 メニューバー

2.2. ツールバー

メニュー・バーの下にはツール・バーが表示されます。各ツールの詳細については、“第 4 章ツール・バー”を参照してください。



図 4 ツールバー

2.3. サーバ名の表示

現在監視を行っているサーバの名称が表示されます。




図 5 サーバ名

この表示はプルダウンとなっており、サーバ検索機能によって検索された各サーバが表示されます。

現在接続しているサーバとは別のサーバをクリックすると、現在の接続を切断し、選択されたサーバに接続し直します。

2.4. ロケーションの表示

UPS 管理プログラムの構成で設定したロケーションが表示されます。



図 6 ロケーション

2.5. イベントリスト・ペイン

イベント・リスト・ペインには、UPS モニタプログラムがサーバ(UPS 管理プログラム)に接続してから発生したイベントの一覧が発生順に表示されます。リストの各行はイベント発生日付、発生時刻、イベント名で構成されており、新しい(最近起きた)イベントが最上部に表示されます。



発生日	発生時刻	イベント内容
07/06	13:00	通常運転
--/--	--:--	サーバ: chow.tkz.fujielectric.co.jpに接続

図 7 イベントリスト・ペイン

イベント・リストに表示されるイベントの一覧を以下に示します。

注 1) 接続している UPS の型式名や、NetpowerView F の設定 / バージョンの違いによって、一覧に記載されていても発生しないイベントが存在することがあります。

表 1 イベントリスト一覧

	イ ベ ント 名	イ ベ ント の 内 容
1	UPSとの通信開始	UPS との通信開始
2	入力異常	入力異常発生
3	バックアップ中	バックアップ中 UPSの入力プラグコードが正しく接続されていることを確認して下さい。
4	入力復電	入力復電
5	通常運転	通常運転
6	過負荷発生	過負荷 UPSの負荷を減らして下さい。
7	過負荷解除	過負荷解除
8	UPS故障:温度異常	UPS 故障:温度異常 周囲温度・換気を確認し、約10分ほどしてから本装置前面の RESET スイッチを約3秒間押下して下さい。上記操作を行っても ALARM LED が消灯しない、又再点灯する場合は、弊社担当 CE に御連絡下さい。
9	UPS故障:出力電圧異常	UPS 故障:出力電圧異常 上記 8 と同じ
10	UPS故障:充電電圧異常	UPS 故障:充電電圧異常 上記 8 と同じ
11	UPS 故障: 中間電圧異常	UPS 故障:中間電圧異常 上記 8 と同じ
12	UPS 故障: 冷却ファン異常	UPS 故障:冷却ファン異常 上記 8 と同じ
13	バッテリー切断	バッテリー切断
14	バッテリー接続	バッテリー接続
15	バッテリー電圧低下	バッテリーLowビットがON
16	バッテリー電圧正常	バッテリーLowビットがOFF
17	起動時入力異常	起動時入力異常 入力電圧または周波数の異常です。UPSの入力プラグコードが正しく接続されていることを確認して下さい。
18	バッテリーテスト開始	バッテリーテスト開始
19	バッテリーテスト正常終了	バッテリーテスト正常終了

2.6. UPS 型式名の表示

接続先サーバが管理している UPS の型式名が表示されます。




図 8 UPS 型式名

2.7. 時刻の表示

接続先サーバの内部時刻が表示されます。




図 9 時刻表示

2.8. UPS 配電図

接続先サーバが管理している UPS の現在の電力供給状態が表示されます。




図 10 給電図

この図は通常運転時の電力供給状態を示しています。

2.9. ステータス・ペイン

ステータス・ペインには、現在の UPS の運転状況を示す文字列が表示されます。各状態値は、その値によって表示色が黄または赤に変化するものがあります。

入力電圧	100.0	V
出力電圧	100.0	V
入力周波数	60.0	Hz
出力周波数	60.0	Hz
負荷率	000	%
バッテリー電圧	048.0	V
バッテリー容量	080	%
バッテリー周温	25.0	℃
周温平均値	25.0	℃
平均値算出日数	0 100	日
バックアップ可能時間	040	分

図 11 ステータス・ペイン

ステータス・ペインの各項目の表示色を以下に示します。

表 2 ステータス・ペイン一覧表

	項 目 名	表 示 色	表 示 色 (200V 対応)
1	入力電圧	90V 電圧 110V:緑 85V 電圧 < 90V / 110V < 電圧 115V:黄 電圧 < 85V / 115V < 電圧:赤	180V 電圧 220V:緑 170V 電圧 < 180V / 220V < 電圧 230V:黄 電圧 < 170V / 230V < 電圧:赤
2	出力電圧	90V 電圧 110V:緑 電圧 < 90V / 110V < 電圧:赤	180V 電圧 220V:緑 電圧 < 180V / 220V < 電圧:赤
3	入力周波数	45Hz 周波数 65Hz:緑 周波数 < 45Hz / 65Hz < 周波数:赤	45Hz 周波数 65Hz:緑 周波数 < 45Hz / 65Hz < 周波数:赤
4	出力周波数	45Hz 周波数 65Hz:緑 周波数 < 45Hz / 65Hz < 周波数:赤	45Hz 周波数 65Hz:緑 周波数 < 45Hz / 65Hz < 周波数:赤
5	負荷率	負荷率 < 80%:緑 80% 負荷率 100%:黄 100% < 負荷率:赤	負荷率 < 80%:緑 80% 負荷率 100%:黄 100% < 負荷率:赤
6	バッテリー電圧	常に緑	常に緑
7	バッテリー容量	80% 容量 100%:緑 50% 容量 < 80%:黄 容量 < 50%:赤	80% 容量 100%:緑 50% 容量 < 80%:黄 容量 < 50%:赤
9	バッテリー周温	0 周温 40 :緑 周温 < 0 / 40 < 周温:赤	0 周温 40 :緑 周温 < 0 / 40 < 周温:赤
10	周温平均値	0 周温 40 :緑 周温 < 0 / 40 < 周温:赤	0 周温 40 :緑 周温 < 0 / 40 < 周温:赤
11	平均値算出日数	常に緑	常に緑
12	バックアップ 可能時間	3 分 時間:緑 時間 < 3 分:赤	3 分 時間:緑 時間 < 3 分:赤

2.10. 運転状態ビット・ペイン

運転状態ビット・ペインには、現在の UPS の運転状況を示すビットの値を示す各ボタンが表示されます。各状態ビットが ON の場合にボタンが点灯します。



図 12 ビット・ペイン

各ボタンの内容を以下に示します。

表 3 ビット・ペイン一覧表

	ボタン	内 容
1	故障	UPS に故障が発生した
2	起動時入力異常	起動時入力異常 入力電圧または周波数の異常です。UPS の入力プラグコードが正しく接続されていることを確認して下さい。
3	バッテリー異常	バッテリー異常が発生した
4	バッテリーテストNG	バッテリーテスト NG UPS の入力プラグコードが正しく接続されていることを確認して下さい。
5	過負荷	過負荷 UPS の負荷を減らして下さい。
6	入力異常	入力電源に異常が発生した
7	バッテリー給電	バックアップ動作中
8	通常運転	通常運転中
9	装置停止中	UPS 出力停止中
10	シリアル通信切断	UPS と UPS 管理プログラムのシリアル通信切断

第3章 メニュー・コマンド

メニュー・バーから実行する各機能について説明します。

3.1. ファイルメニュー

メニュー・バーの「ファイル」をクリックすると、プルダウン・メニューが表示されます。



図 13 ファイルメニュー

3.1.1. 接続

「メニューバー」の「ファイル」から「接続」を選択します。(既に **UPS 管理プログラム**と接続されている場合は、この項目は選択不可となっています。)ローカルの UPS 管理プログラムと接続する場合は「ローカルホスト」を選択して「了解」のボタンを押します。ネットワークを介して別のサーバの UPS 管理プログラムに接続する場合は「サーバ名:」に IP アドレスまたはサーバ名を入力し「了解」を押します。

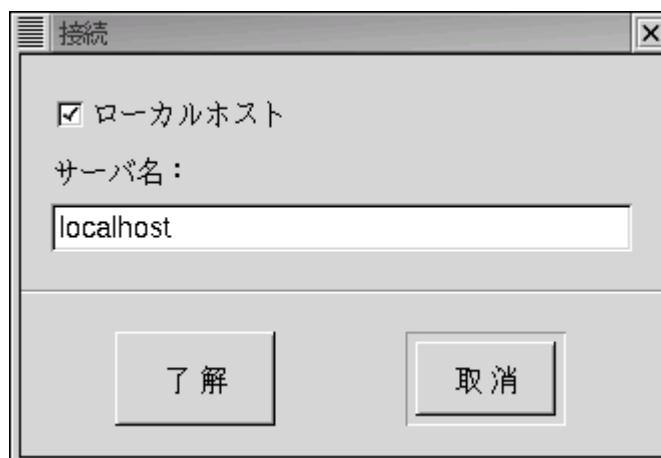


図 14 接続ウィンドウ

3.1.2. 切断

現在接続されている、UPS 管理プログラムとの通信を切断します。

既に切断されている場合はこの項目は選択不可となっています。

3.1.3. サーバ検索

現在動作している UPS 管理プログラムを検索します。既に UPS 管理プログラムと接続している場合はこの項目は選択不可となっています。

サーバ検索を実行すると、ネットワーク内で現在稼動している UPS 管理プログラムを自動的に検索し、検索結果が表示されます。表示された検索結果より接続対象のサーバを選択すると、選択されたサーバと接続されます。




図 15 検索結果

3.1.4. 再検索


既に UPS 管理プログラムと接続している場合に、再度サーバ検索を行う場合はこの項目をクリックします。

UPS 管理プログラムと切断している場合はこの項目は選択不可となっています

検索結果は、2.3.サーバ名の表示の内容に反映されます。

3.1.5. イベントログ

UPS 管理プログラムによりイベント発生が記録されているイベントログ・ファイルを表示します。
切断時にはこの項目は選択不可となっています。



発生日	発生時刻	イベント内容
2001.07.09	08:55:23	UPSとの通信復旧.
2001.07.08	16:59:53	警告: コンピュータはスケジューラによりすぐにシャットダウンします。
2001.07.08	16:59:53	シャットダウン処理開始.
2001.07.08	16:54:52	警告: UPS はスケジューラにより5分以内にシャットダウンします。
2001.07.07	16:59:58	警告: コンピュータはスケジューラによりすぐにシャットダウンします。
2001.07.07	16:59:58	シャットダウン処理開始.
2001.07.07	16:54:57	警告: UPS はスケジューラにより5分以内にシャットダウンします。
2001.07.06	22:59:52	警告: コンピュータはスケジューラによりすぐにシャットダウンします。
2001.07.06	22:59:52	シャットダウン処理開始.
2001.07.06	22:54:51	警告: UPS はスケジューラにより5分以内にシャットダウンします。
2001.07.06	21:18:14	UPSとの通信切断.
2001.07.06	19:50:58	UPS管理プログラム開始.
2001.07.06	12:09:12	UPS管理プログラム開始.
2001.07.06	12:07:15	UPS管理プログラム開始.
2001.07.06	12:00:54	UPS結果: バッテリテスト 正常.
2001.07.06	12:00:09	UPSコマンド: バッテリテスト.
2001.07.06	08:58:41	UPSとの通信復旧.
2001.07.05	19:02:10	UPSとの通信切断.
2001.07.05	09:31:22	UPSとの通信復旧.
2001.07.04	18:16:58	UPSとの通信切断.
2001.07.04	18:13:43	UPS管理プログラム開始.
2001.07.04	17:00:02	シャットダウン処理開始.
2001.07.04	09:41:10	UPS結果: バッテリテスト 正常.

閉じる

図 16 イベントログ

3.1.6. データログ

UPS 管理プログラムが UPS から取得した状態値が記録されているデータログ・ファイルを表示します。
切断時にはこの項目は選択不可となっています。

データログ										
日付	時刻	入力電圧	入力周波数	入力電力	出力電圧	出力周波数	負荷率	バッテリー電圧	バッテリー温度	充電率
2001.06.20	11:05:02	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:10:09	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:15:15	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:20:22	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:25:28	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:30:34	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:35:40	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:40:46	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:45:52	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:50:59	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	11:56:05	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:01:11	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:06:17	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:11:24	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:16:31	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:21:37	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:26:43	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:31:49	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:36:55	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:42:01	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:47:07	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:52:13	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%
2001.06.20	12:57:19	100.0V	60.0Hz	0.00kVA	100.0V	60.0Hz	0%	48.0V	25.0℃	80%

図 17 データログ

3.1.7. 終了

UPS モニタプログラムを終了します。

3.2. 設定メニュー

メニュー・バーの「設定」をクリックすると、プルダウン・メニューが表示されます。




図 18 設定メニュー

3.2.1. 動作環境設定

UPS モニタプログラムの動作環境設定を行います。現在、接続先ポート番号、マネージャとの通信周期、レスポンス待ち時間上限値の各値の設定は不可となっています。



図 19 動作環境設定画面

ツールバーの表示

ツールバーの表示の変更を行います。

使用するツールバー表示を選択し、設定してください。

UPS モニタプログラムを一度終了し、再度起動させると設定が有効となります。

状態表示にアニメーションを使わない

2.8.UPS 配電図でアニメーションを使用する場合は、チェック無し
アニメーションを使用しない場合は、チェック有りとし、設定してください。
UPS モニタプログラムを一度終了し、再度起動させると
設定が有効となります。

ヘルプ表示に使用するブラウザ

ヘルプ表示に使用するブラウザを選択します。
現在は、Netscape Communicator と Mozilla が選べます。
使用するブラウザを選択し、設定してください。
UPS モニタプログラムを一度終了し、再度起動させると
設定が有効となります。

3.3. 機能メニュー

メニュー・バーの「機能」をクリックすると、プルダウン・メニューが表示されます。




図 20 機能メニュー

3.3.1. パスワードの入力

機能メニューから実行する機能は全てパスワードによって保護されています。UPS 管理プログラム構成画面で設定されているパスワードを入力しない限り、UPS に対してどのような操作も行うことは出来ません。

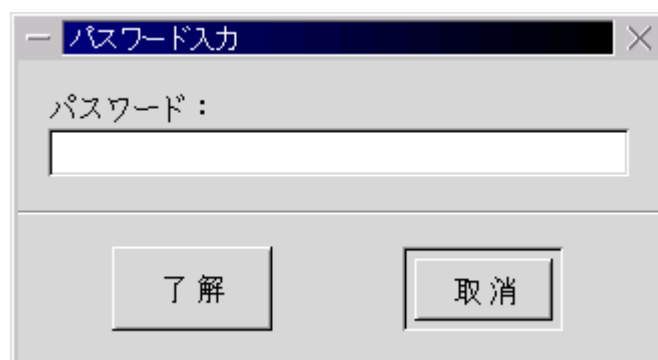


図 21 パスワード入力ウィンドウ

パスワードを入力して「了解」ボタンを押してください。入力した文字は全て「*」に変換されるので、画面上でパスワードを読み取ることは出来ません。

3.3.2. コマンド実行

画面にはコマンド実行のためのボタンが表示されます。




図 22 コマンド実行ウィンドウ

バッテリーテスト

バッテリーテストを実行します。

LED / ブザーテストコマンド

LED / ブザーテストを実施します。

正常にテストが実行されると、ブザーが鳴動、UPS 前面の LED が 1 秒間点灯します。

シャットダウン中止

UPS のシャットダウン遅延中のシャットダウン処理を中止します。

UPS がシャットダウン遅延中にもかかわらず、サーバが起動している場合、ダーティーシャットダウンを回避する場合などに使用します。

(デフォルト設定では UPS 管理プログラムがサーバのシャットダウン処理開始後に UPS のシャットダウン遅延処理を行います、また UPS 管理プログラム起動時に UPS がシャットダウン遅延中であれば自動的に UPS 管理プログラムがシャットダウン遅延中を行うので、通常本機能は使用する必要はありません)

3.3.3. シャットダウン

サーバのシャットダウン / リブート及び、UPS の出力 / 再起動を直ちに行います。

本機能は以下の UPS 管理プログラムのバージョンに対応しています。

表 4 シャットダウン対応表

UPS 管理プログラムのバージョン	対応 OS
5.0.00	RedHatAdvancedSever2.1

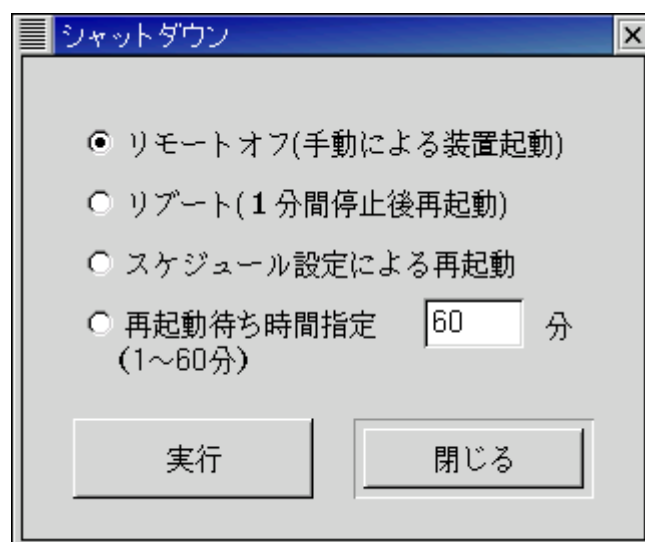


図 23 シャットダウンウィンドウ

リモートオフ

接続中の UPS 管理プログラムがインストールされているサーバと、RCCMD の設定を行っていれば RCCMD がインストールされているスレーブサーバのシャットダウンを行い、その後 UPS 管理プログラムで設定した UPS 出力停止遅延時間後に UPS の出力を停止します。

リモートオフを実行した場合、サーバを起動するためには手動で UPS を起動する必要があります。

但し、リモートオフ後に商用電源が停電・復電すると UPS は出力を再開します。

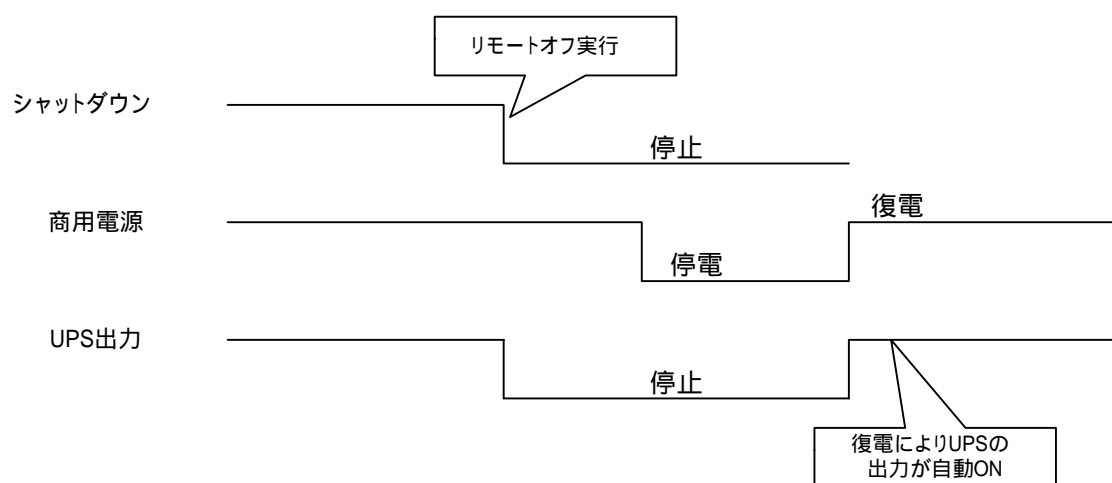


図 24 リモートオフ中に停電・復電発生

リブート

接続中の UPS 管理プログラムがインストールされているサーバと RCCMD の設定を行っていれば RCCMD がインストールされているスレーブサーバのシャットダウンを行い、その後 UPS 管理プログラムで設定した UPS 出力停止遅延時間後に UPS の出力を停止します。

UPS の出力停止から 1 分後に UPS は出力を再開します。

スケジュール設定による再起動

現在接続中の UPS 管理プログラムがインストールされているサーバと、RCCMD の設定を行ってれば RCCMD がインストールされているスレーブサーバのシャットダウンを行い、その後 UPS 管理プログラムで設定した UPS 出力停止遅延時間後に UPS の停止を実行します。

UPS の出力停止後、スケジューラで設定したスケジュール起動時間で UPS の起動を行います。

また、スケジュール設定が 0 件の場合は、サーバシャットダウン、UPS 停止のみ実行します。

例: スケジュール設定で、毎日 19:00 停止、08:00 起動と設定している場合

本機能を 17:00 に実行すると、サーバシャットダウン、UPS 停止を行い、

UPS は翌日 08:00 に起動します。

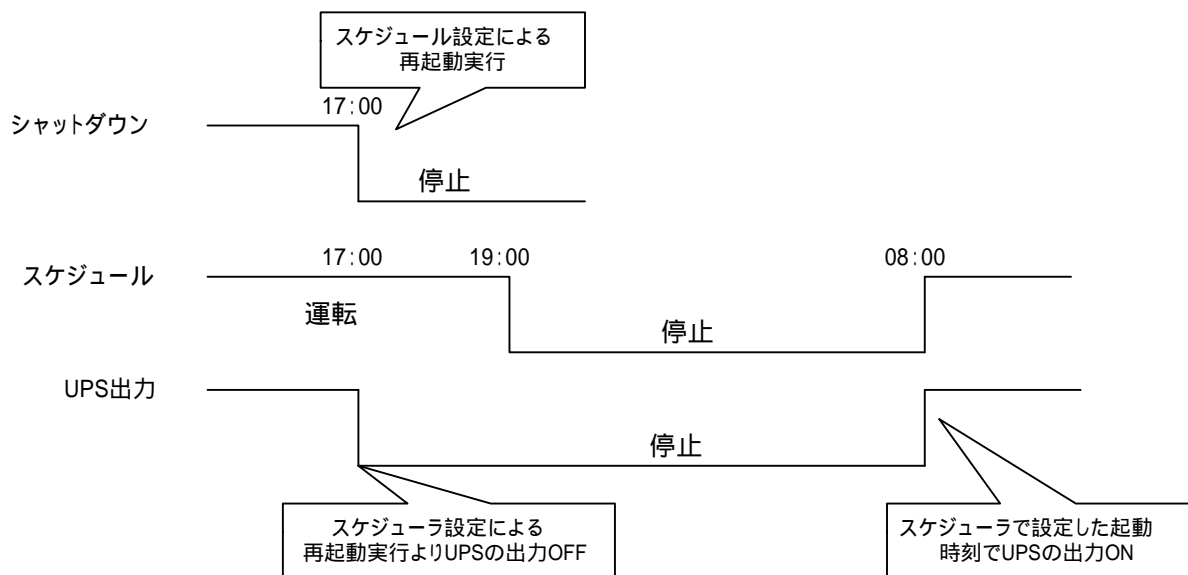


図 25 スケジュール設定による再起動

再起動待ち時間指定

接続中の UPS 管理プログラムがインストールされているサーバと、RCCMD の設定を行っていれば RCCMD がインストールされているスレーブサーバのシャットダウンを行い、その後 UPS 管理プログラムで設定した UPS 出力停止遅延時間後に UPS の出力を停止します。

UPS の出力停止後、設定した停止時間後の時間で UPS は出力を再開します。。

例:再起動待ち時間を 30 で実行

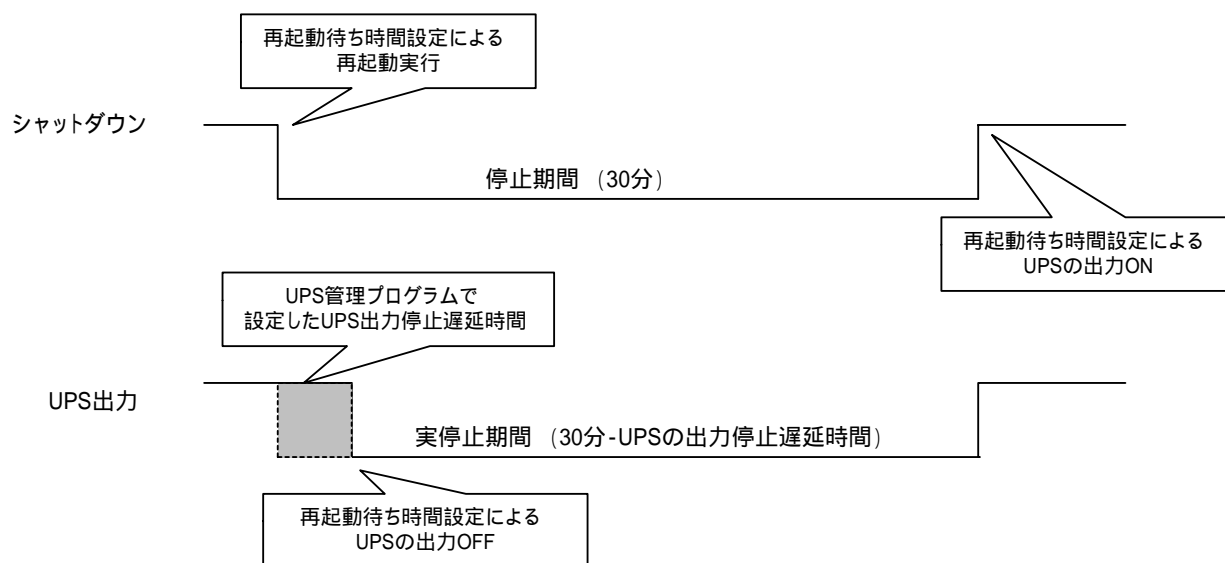


図 26 再起動待ち時間指定実行

ただし、UPS 管理プログラムで設定されているUPS 出力停止遅延時間と同じ時間、または少ない時間を指定した場合、UPS 出力停止から 1 分後に UPS は出力を再開します。

例：UPS 出力停止遅延時間は 3 分で設定時

再起動待ち時間 2 分で実行

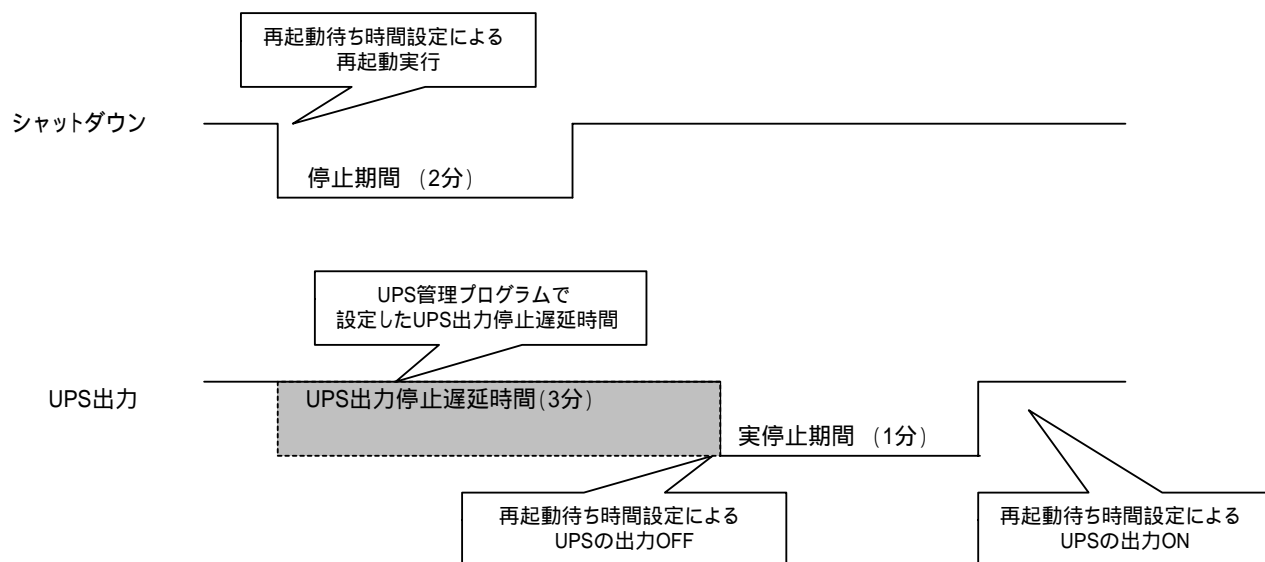


図 27 再起動待ち時間指定実行(停止時間 < 出力停止遅延時間 の場合)

3.3.4. 特殊操作

UPS の機能設定や、UPS 内に記録されているデータの読み出し等の操作を行います。

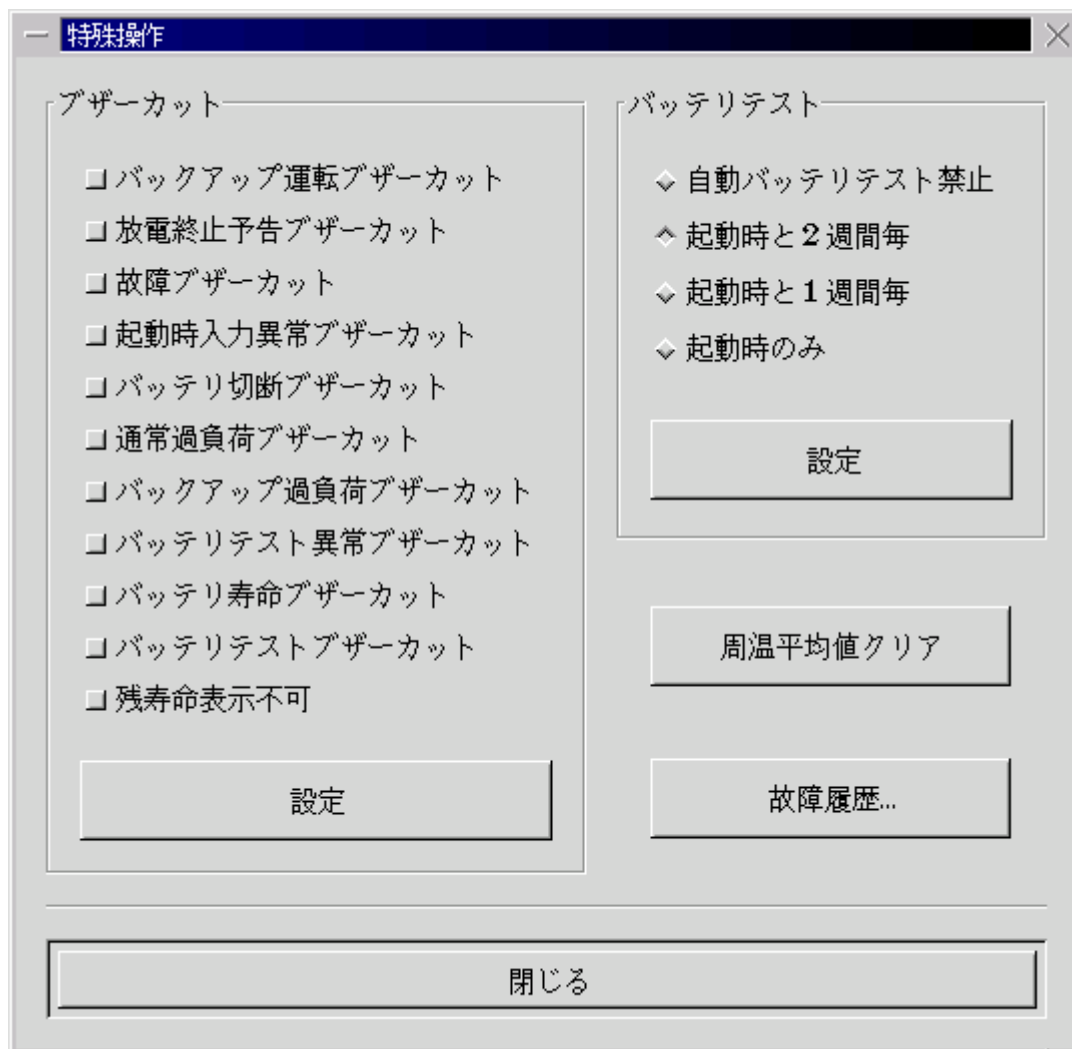


図 28 特殊操作ウィンドウ

バッテリーテスト設定

UPS が自動的に行うバッテリーテストに関する設定を行います。チェックボックスがチェックされているのが、現在の設定値です。初期値は「起動時と2週間毎」に設定されています。設定変更を行うには、設定項目のボタンをクリックし、設定ボタンを押下してください。正しく設定変更が行われると、変更後のチェックボックスがチェックされます。

表 5 バッテリーテスト設定一覧表

	項 目 名	内 容
1	自動バッテリーテスト禁止	自動バッテリーテストを禁止する
2	起動時と2週間毎	起動時と2週間毎に自動バッテリーテストを実施する
3	起動時と1週間毎	起動時と1週間毎に自動バッテリーテストを実施する
4	起動時のみ	起動時のみに自動バッテリーテストを実施する

周温平均値クリア

ボタンをクリックすると、バッテリー周温平均値及び平均値算出日数がクリアされます。

ブザーカット設定

UPS のブザーカットに関する設定を行います。該当する項目横のチェックボックスがチェックされているものは、現在ブザーカットが設定されています。設定変更を行うには、設定項目のボタンをクリックし、「設定」ボタンを押下してください。正しく設定変更が行われると、変更後の項目のチェックボックスがチェックされ(ブザーカット)、あるいは通常表示(ブザー鳴動)されます。

表 6 ブザーカット設定

	項 目	内 容
1	バックアップ運転ブザーカット	バックアップ中ブザーカット
2	放電停止予告ブザーカット	電圧低下発生時ブザーカット
3	故障ブザーカット	故障発生時ブザーカット
4	起動時入力異常ブザーカット	起動時入力異常時ブザーカット
5	バッテリー切断ブザーカット	バッテリー切断時ブザーカット
6	通常過負荷ブザーカット	通常過負荷時ブザーカット
7	バックアップ過負荷ブザーカット	バックアップ過負荷時ブザーカット
8	バッテリーテスト異常ブザーカット	起動時のみに自動バッテリーテストを実施する
9	バッテリー寿命ブザーカット	バッテリーテスト NG 発生時ブザーカット
10	バッテリーテストブザーカット	バッテリー寿命ブザーカット
11	残寿命表示負荷	バッテリー残寿命減算処理禁止


故障履歴

装置に故障が発生したとき、UPS 内に記録される故障履歴データの読み出し及びクリアを行います。

「故障履歴の読み出し」ボタンを押すと、UPS 内部の故障履歴を読み出して、一覧に表示します。

履歴データは故障発生順に 0 番から設定され、履歴数が 5 つを超えると、5 番目のデータが破棄されて新しいデータが上書きされます。表示フォーマットは、発生日、発生時刻、故障情報、運転情報です。

「履歴クリア」ボタンを押すと、現在 UPS に記録されている全ての故障履歴データを消去します。



発生日	発生時刻	故障情報	運転情報
2001/05/18	15:11	0000 0001	0000 0001
2001/05/18	15:11	0000 0011	0000 0001
2001/05/18	15:11	0000 0001	0000 0001
----/--/--	--:--	0000 0000	0000 0000
----/--/--	--:--	0000 0000	0000 0000

履歴クリア 閉じる

図 29 故障履歴ウィンドウ

3.4. スケジューラ

メニュー・バーの「スケジュール」をクリックすると、プルダウン・メニューが表示されます。




図 30 スケジュール設定メニュー

「スケジュール設定」を選択して、サーバの起動/停止のスケジュール設定を行います。操作方法については、「第 6 章スケジューラ」を参照して下さい。

3.5. ヘルプメニュー

メニュー・バーの「ヘルプ」をクリックすると、プルダウン・メニューが表示されます。




図 31 ヘルプメニュー

3.5.1. ヘルプ

NetpowerView F のヘルプを表示します。

注1) ヘルプを使用するためには Netscape Navigator または Mozilla がインストールされている必要があります。インストールされていない場合はヘルプが表示されません。その場合は、Netscape Navigator または Mozilla をインストールして下さい。またデフォルトの設定では Netscape Navigator を使用します。Mozilla を使用してヘルプを表示するには“3.2.1動作環境設定”を参照して下さい。

3.5.2. UPS モニタについて

UPS モニタプログラムのバージョン情報を表示します。

第4章 ツール・バー

ツール・バーから実行する各機能について説明します。
各ツールはファイル・メニューの各項目に対応しています。

4.1. 接続



ファイル・メニューの「接続」と同じ機能であり、UPS 管理プログラムと接続を行います。

4.2. 切断



ファイル・メニューの「切断」と同じ機能であり、UPS 管理プログラムとの接続を切断します。

4.3. サーバ検索



ファイル・メニューの「サーバ検索」と同じ機能であり、現在動作している UPS 管理プログラムを検索します。

4.4. 再検索



ファイル・メニューの「再検索」と同じ機能であり、UPS 管理プログラムと接続している場合に、再度検索を行います。

4.5. イベントログ



ファイル・メニューの「イベントログ」と同じ機能であり、イベントログの読み込みを行います。

4.6. データログ



ファイル・メニューの「データログ」と同じ機能であり、データログの読み込みを行います。

4.7. 動作環境設定



設定・メニューの「動作環境設定」と同じ機能であり、動作環境の設定を行います。

4.8. コマンド実行



機能・メニューの「コマンド実行」と同じ機能であり、コマンドの実行を行います。

4.9. シャットダウン



機能・メニューの「シャットダウン」と同じ機能であり、UPS の出力停止を行います。

4.10. 特殊操作



機能・メニューの「特殊操作」と同じ機能であり、特殊操作を行います。

4.11. スケジュール設定



スケジュール・メニューの「スケジュール設定」と同じ機能であり、スケジュール設定を行います。

4.12. ヘルプ



ヘルプ・メニューの「ヘルプ」と同じ機能であり、ヘルプ画面を表示します。

4.13. 終了



ファイル・メニューの「終了」と同じ機能であり、UPS モニタプログラムを終了します。

第5章 ログ・ファイル

NetpowerView F の UPS 管理プログラムは、ある一定周期で状態値を記録するデータ・ログ・ファイルと、イベント発生時にそのイベント名を記録するイベント・ログ・ファイルの2種類のログ・ファイルを作成します。

5.1. ログ・ファイルの設定

ログ・ファイルに関する設定は、UPS 管理プログラム構成画面で行ってください。

5.2. イベント・ログ・ファイル

イベント・ログ・ファイルには、UPS 管理プログラムが UPS を監視中に発生したイベントが記録されます。1回のイベントがログ・ファイルの1行に対応し、各項目は全てカンマで区切られた CSV 形式となっています。記録される項目は、イベント発生日付、発生時刻、イベント名です。イベント名はイベント・リスト・ウィンドウに表示されるものと同一です。

イベント・ログ・ファイルの記録例

20/06/2002,09:24:28,UPS 管理プログラム開始.

20/06/2002,09:25:08,UPS コマンド: バッテリテスト.

20/06/2002,09:25:17,UPS 結果: バッテリテスト 正常.

5.3. イベント・ログ・ファイル読み込み

UPS 管理プログラムがサーバのローカルディスクに作成しているイベント・ログ・ファイルを、UPS モニタリングプログラムを実行している環境にコピーし、表示します。

イベント・ログ・ファイル読み込みでサーバからコピーしたログ・ファイルは、一時ファイル /tmp/eventlog.csv に保存されます。

5.4. データ・ログ・ファイル

UPS の状態値が一定周期で記録されるデータ・ログ・ファイルには、以下の項目が記録されます。1回の記録がログ・ファイルの1行に対応し、各項目は全てカンマで区切られた CSV 形式となっています。このため、このログ・ファイルを「KSpread」や「MS-Excel」等のアプリケーションソフトで処理することにより、データの解析を行ったり、グラフを表示させたりすることが出来ます。

表 7 データログ表示内容一覧

	項 目 名	単 位
1	ロギング日付	日 / 月 / 年(西暦)
2	ロギング時刻	時 : 分 : 秒(24 時間制)
3	入力電圧	V
4	入力周波数	Hz
5	入力電力	KW
6	出力電圧	V
7	出力周波数	Hz
8	負荷率	%
9	バッテリー電圧	V
10	バッテリー周温	
11	バッテリー容量	%

データ・ログ・ファイルの記録例

20/06/2002,11:05:02,100.00,60.00,0.00,100.00,60.00,0.00,48.00,25.00,80.00

20/06/2002,11:10:09,100.00,60.00,0.00,100.00,60.00,0.00,48.00,25.00,80.00

20/06/2002,11:15:15,100.00,60.00,0.00,100.00,60.00,0.00,48.00,25.00,80.00

5.5. データ・ログ・ファイル読み込み

UPS 管理プログラムがサーバのローカルディスクに作成しているデータ・ログ・ファイルを、UPS モニタプログラムを実行している環境にコピーし、表示します。


データ・ログ・ファイル読み込みでサーバからコピーしたログ・ファイルは、一時ファイル /tmp/datalog.csv に保存されます。

第6章 スケジューラ

6.1. スケジュール動作

スケジューラを使用することによって、UPS のスケジュール運転が可能となります。
スケジュール運転を行う際には以下の注意点があります。

- 設定したスケジュールは設定時刻になると **UPS 管理プログラム**が実行します。

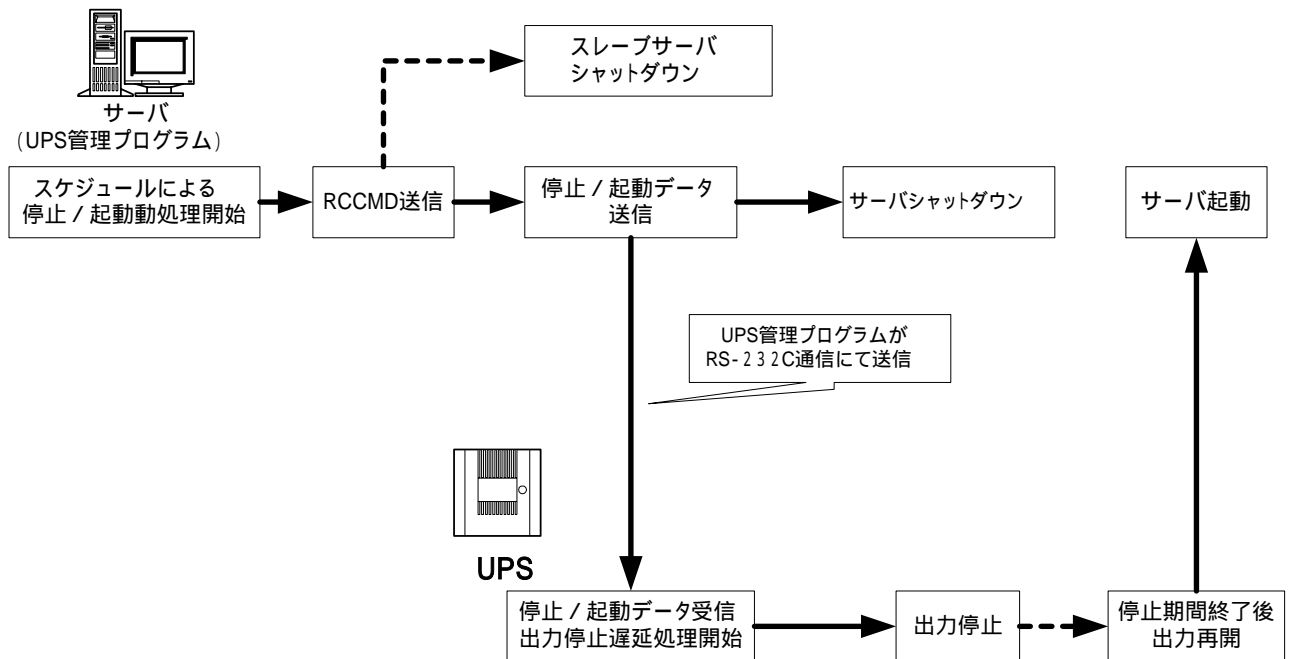

UPS 管理プログラムが動作しているサーバを**手動でシャットダウン**した場合、UPS の出力が ON・OFF に関わらず、スケジュールは実行されず設定した起動時刻を経過してもサーバは起動しません。
(スケジュール運転は UPS が開始するものではなく、UPS 管理プログラムがスケジュール実行時刻になると UPS に停止 / 起動時間を送信し、UPS が停止・再起動を行います)




図 33 手動でサーバをシャットダウン後のスケジュール動作

- スケジュール設定後に UPS 管理プログラムが動作しているサーバの時刻を変更すると、スケジュールが実行されない場合があります。UPS 管理プログラムはスケジューラで設定された時刻に停止 / 起動の処理を開始するため、UPS 管理プログラムが動作しているサーバの現在時刻を手動で変更した場合は再度スケジュールの設定をおこなってください。

但し、NTP などの秒単位での時刻変更ではスケジュールの再設定をおこなう必要はありません。

[補足]

スケジュールの再設定はスケジュール画面を呼び出し、そのまま「設定」ボタンを押すことによって自動で最新のスケジュールに更新されます。

6.2. スケジューラ画面の呼び出し

スケジュールメニューとアイコン

メニューバーの「スケジュール」を押し、「スケジュール設定」を選択します




図 34 スケジュール設定メニュー

またはアイコンからスケジュール設定のアイコンを選択します。



図 35 スケジュール設定のアイコン

パスワードの入力

スケジュールメニューから「スケジュール設定」を選択すると、パスワード入力画面が表示されます。

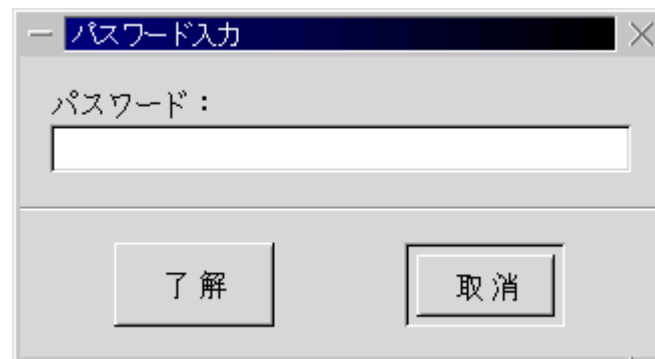


図 36 パスワードウィンドウ

スケジュール設定画面の表示

パスワードを入力し、「了解」ボタンを押下すると、スケジュール設定画面が表示されます。

図 37 スケジューラ画面

注1)スケジュールによるシャットダウンを開始する前にUPS 管理プログラムを動作させるサーバとUPS モニタプログラムを動作させているサーバのタイムゾーンの設定を確認してください。タイムゾーンの設定は下記の場所に合わせる必要があります。

タイムゾーン: アジア/東京

RedhatAdvancedServer2.1 では下記コマンドを実行することによって現在のタイムゾーンの設定を確認できます。

timeconfig

6.3. 指定日のシャットダウンスケジュール

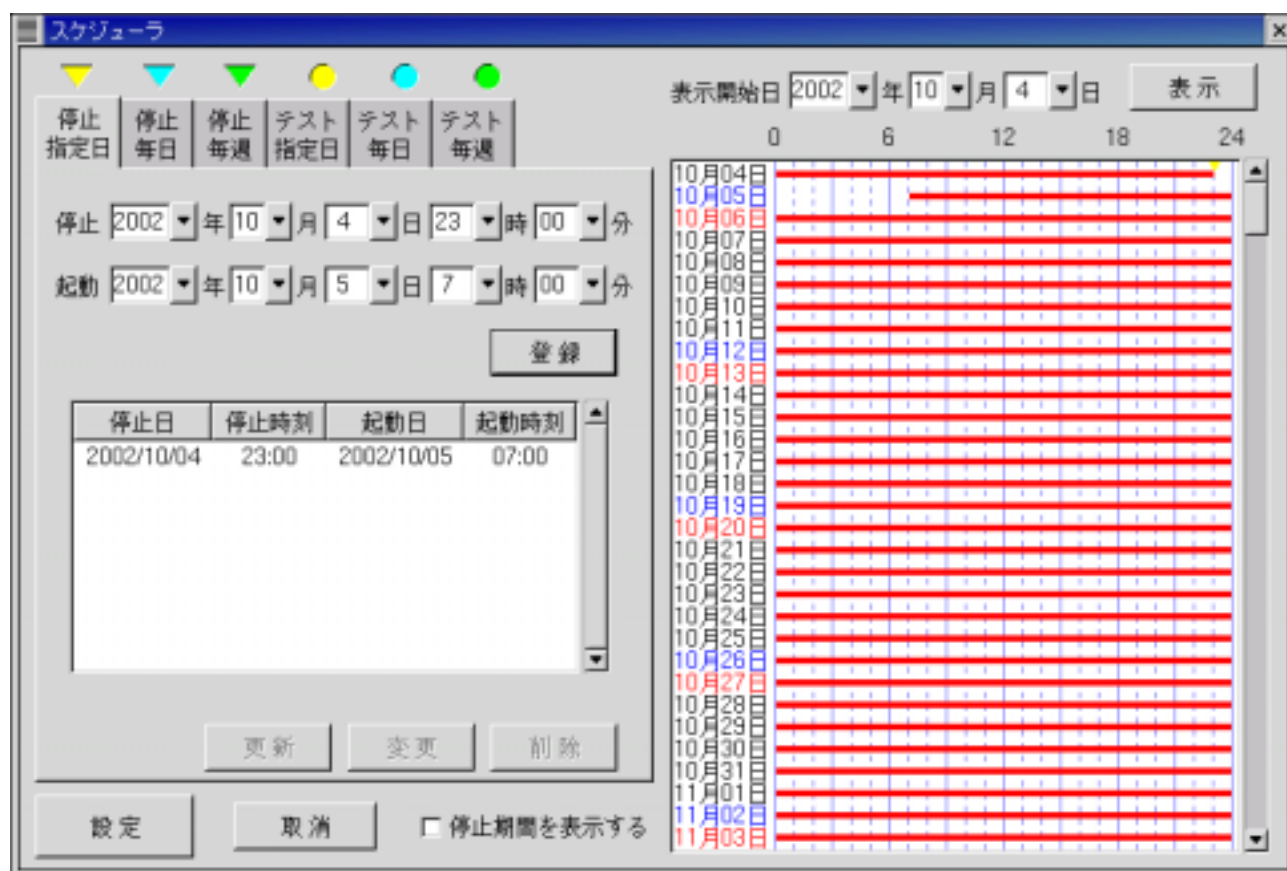


図 38 指定日のスケジュール

「停止指定日」タブをクリックすると、指定日のシャットダウンスケジュール設定画面が表示されます。指定日のシャットダウンとリストアを設定します。指定日のスケジュールデータは30件まで設定可能です。

「停止年」プルダウン

当年を始めとして、5年分の年リストより、停止年を選択します。

「停止月」プルダウン

月リストより、停止月を選択します。

「停止日」プルダウン

日リストより、停止日を選択します。

「停止時」プルダウン

時リストより、停止時を選択します。

「停止分」プルダウン

分リストより、停止分を選択します。

「起動年」プルダウン

当年を始めとして、5年分の年リストより、起動年を選択します。

「起動月」プルダウン

月リストより、起動月を選択します。

「起動日」プルダウン

日リストより、起動日を選択します。

「起動時」プルダウン

時リストより、起動時を選択します。

「起動分」プルダウン

分リストより、起動分を選択します。

「登録」ボタン

日付とシャットダウン時刻、停止時間の入力後、このボタンを押下することによって設定したデータが、下のデータリストに表示されます。

データリスト

現在設定されている指定日のスケジュールが表示されます。

「更新」ボタン

設定済みのスケジュールを「変更」ボタンを押下して変更行った後、このボタンを押下することによってデータリストに反映されます。

「変更」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを変更することができます。変更は ～ の停止時刻または起動時刻を変更し、 の「更新ボタン」で更新を行います。

「削除」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを削除することができます。

「設定」ボタン

このボタンを押下すると、データリストのデータが接続しているUPS管理プログラムに対して送信されます。

「取消」ボタン

このボタンを押下すると、スケジュール設定画面が閉じられます。
スケジュールリストのデータは更新されません。

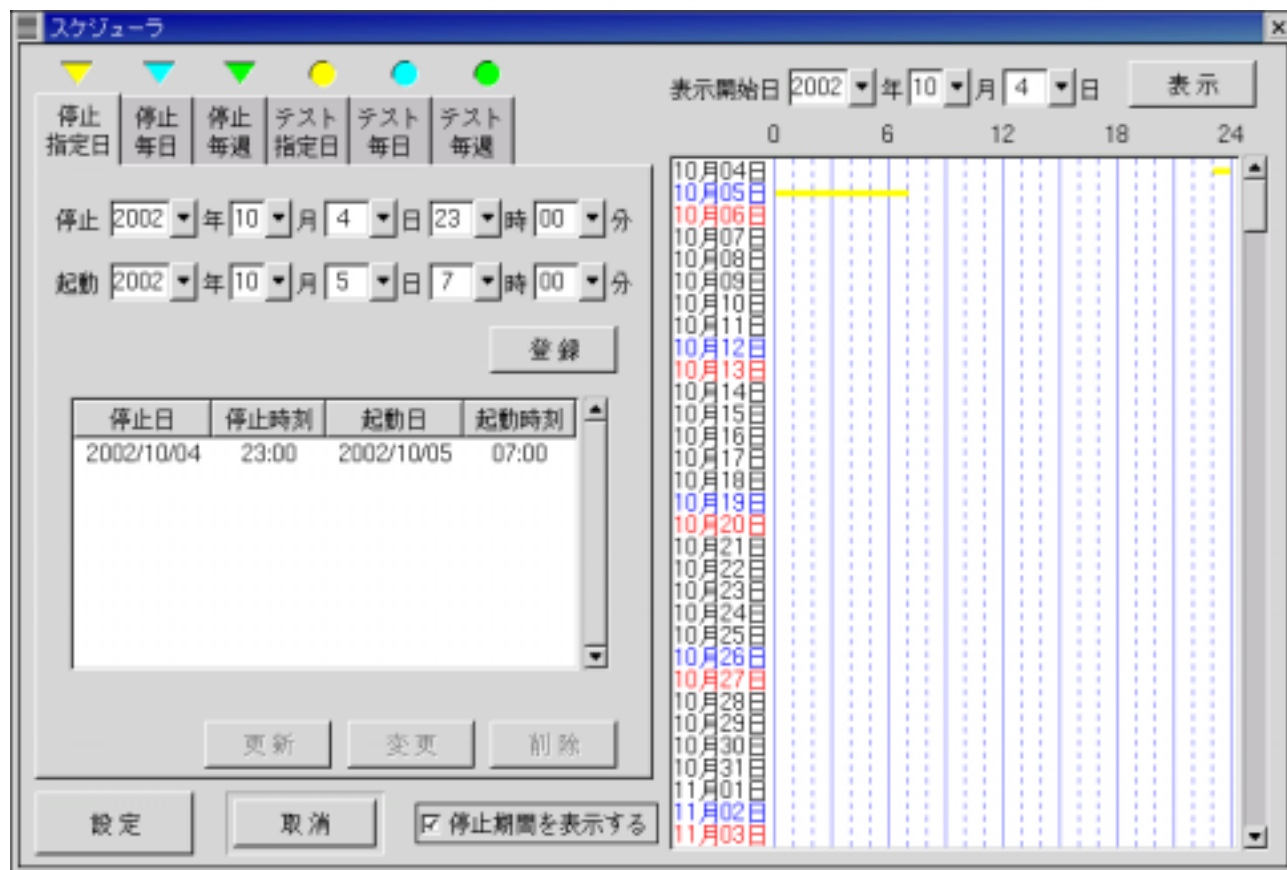


図 39 停止期間を表示した場合の表示

「停止期間を表示する」チェックボックス

このチェックボックスをクリックすると、UPS の停止 / 起動の表示が反転します。

初期状態では OFF となっていて、UPS の起動時がバーチャートで表示されています。

このチェックボックスを ON とすれば、UPS の停止時が色分けされて表示されます。

シャットダウンの種類	表示色
指定日のシャットダウン	黄色
毎日のシャットダウン	水色
毎週のシャットダウン	緑色

「表示開始年」プルダウン

当年を始めとして、5 年分の年リストより、バーチャートの表示開始日の年を選択します。

「表示開始月」プルダウン

月リストより、バーチャートの表示開始日の月を選択します。

「表示開始日」プルダウン

日リストより、バーチャートの表示開始日の日を選択します。

「表示」ボタン

設定された表示開始日を先頭とするバーチャートが表示されます。

6.4. 毎日のシャットダウンスケジュール

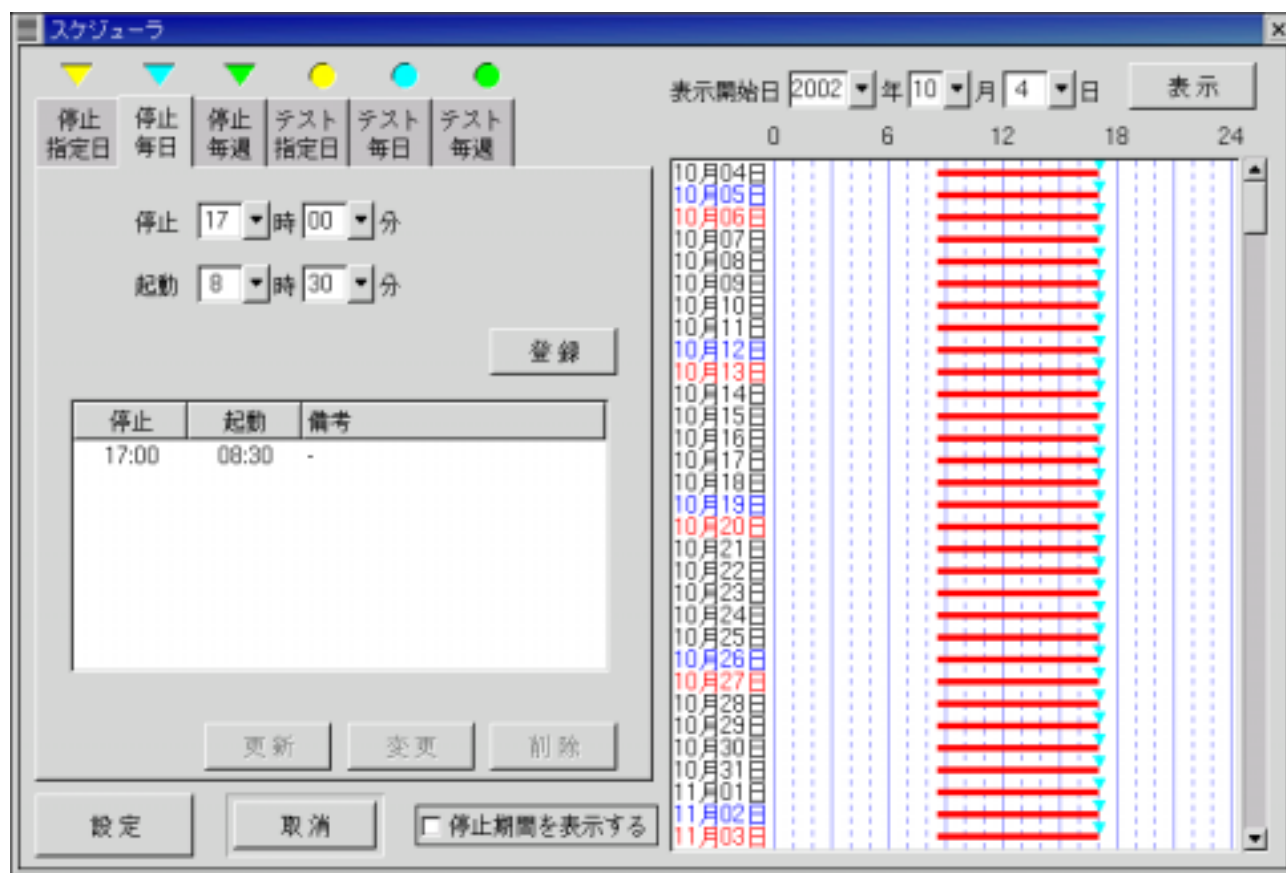


図 40 毎日のスケジュール

「停止毎日」タブをクリックすると、毎日のシャットダウンスケジュール設定画面が表示されます。
毎日のシャットダウンとリストアを設定します。 毎日のスケジュールデータは8件まで設定可能です。

「停止時」プルダウン

時リストより毎日の停止時を選択します。

「停止分」プルダウン

分リストより毎日の停止分を選択します。

「起動時」プルダウン

時リストより毎日の起動時を選択します。

「起動分」プルダウン

分リストより毎日の起動分を選択します。

「登録」ボタン

停止時刻、起動時刻の入力後、このボタンを押下することによって設定したデータが、下のデータリストに表示されます。

データリスト

現在設定されている指定日のスケジュールが表示されます。

「更新」ボタン

設定済みのスケジュールを「変更」ボタンを押下して変更行った後、このボタンを押下することによってデータリストに反映されます。

「変更」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを変更することができます。変更は 1～4 の停止時刻または起動時刻を変更し、この「更新」ボタンで更新を行います。

「削除」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを削除することができます。

「設定」ボタン

このボタンを押下すると、データリストのデータが接続しているUPS管理プログラムに対して送信されます。

「取消」ボタン

このボタンを押下すると、スケジュール設定画面が閉じられます。

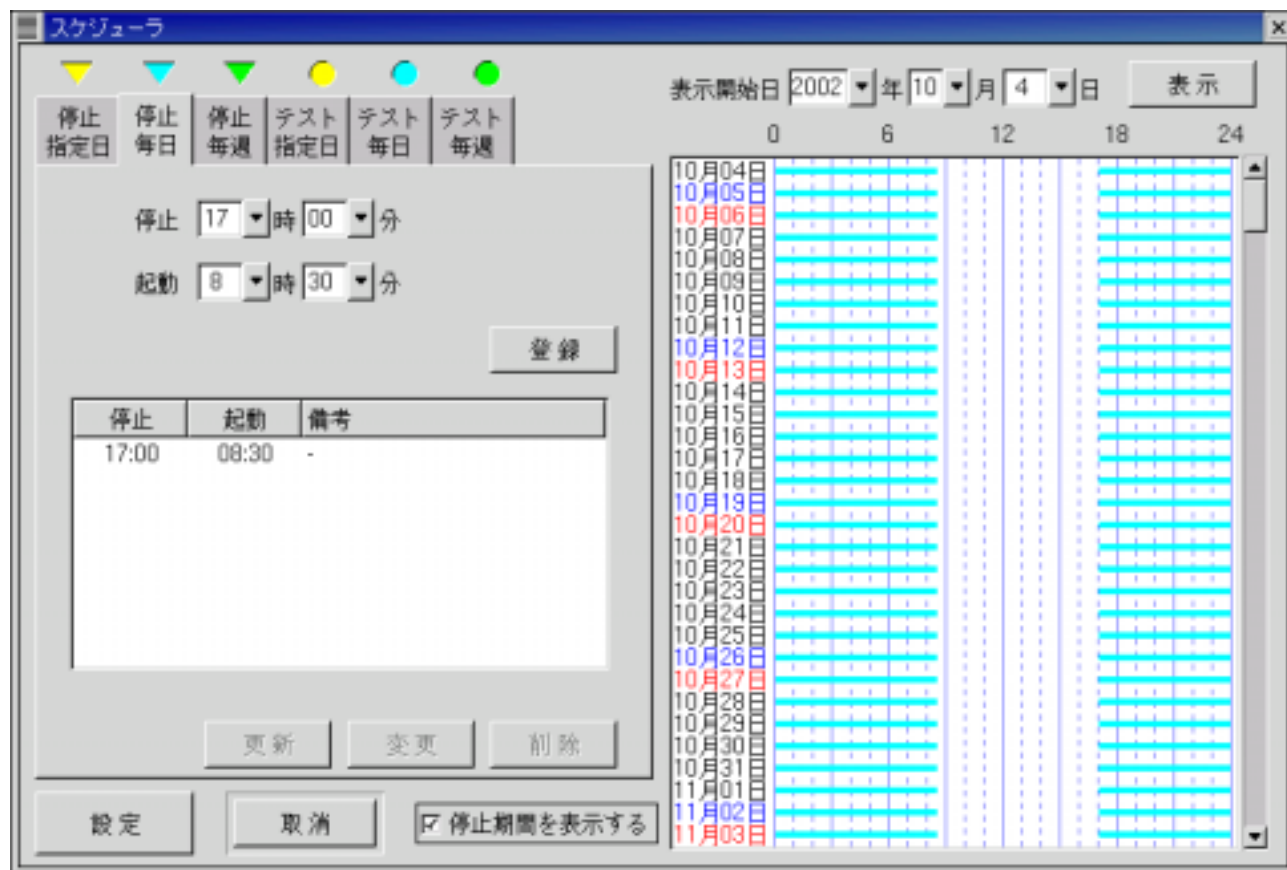


図 41 停止期間を表示した場合の表示

「停止期間を表示する」チェックボックス

このチェックボックスをクリックすると、UPS の停止/起動の表示が反転します。
初期状態では OFF となっていて、UPS の起動時がバーチャートで表示されています。
このチェックボックスを ON とすれば、UPS の停止時が色分けされて表示されます。

シャットダウンの種類	表示色
指定日のシャットダウン	黄色
毎日のシャットダウン	水色
毎週のシャットダウン	緑色

「表示開始年」プルダウン

当年を始めとして、5 年分の年リストより、バーチャートの表示開始日の年を選択します。

「表示開始月」プルダウン

月リストより、バーチャートの表示開始日の月を選択します。

「表示開始日」プルダウン

日リストより、バーチャートの表示開始日の日を選択します。

「表示」ボタン

設定された表示開始日を先頭とするバーチャートが表示されます。

6.5. 毎週のシャットダウンスケジュール

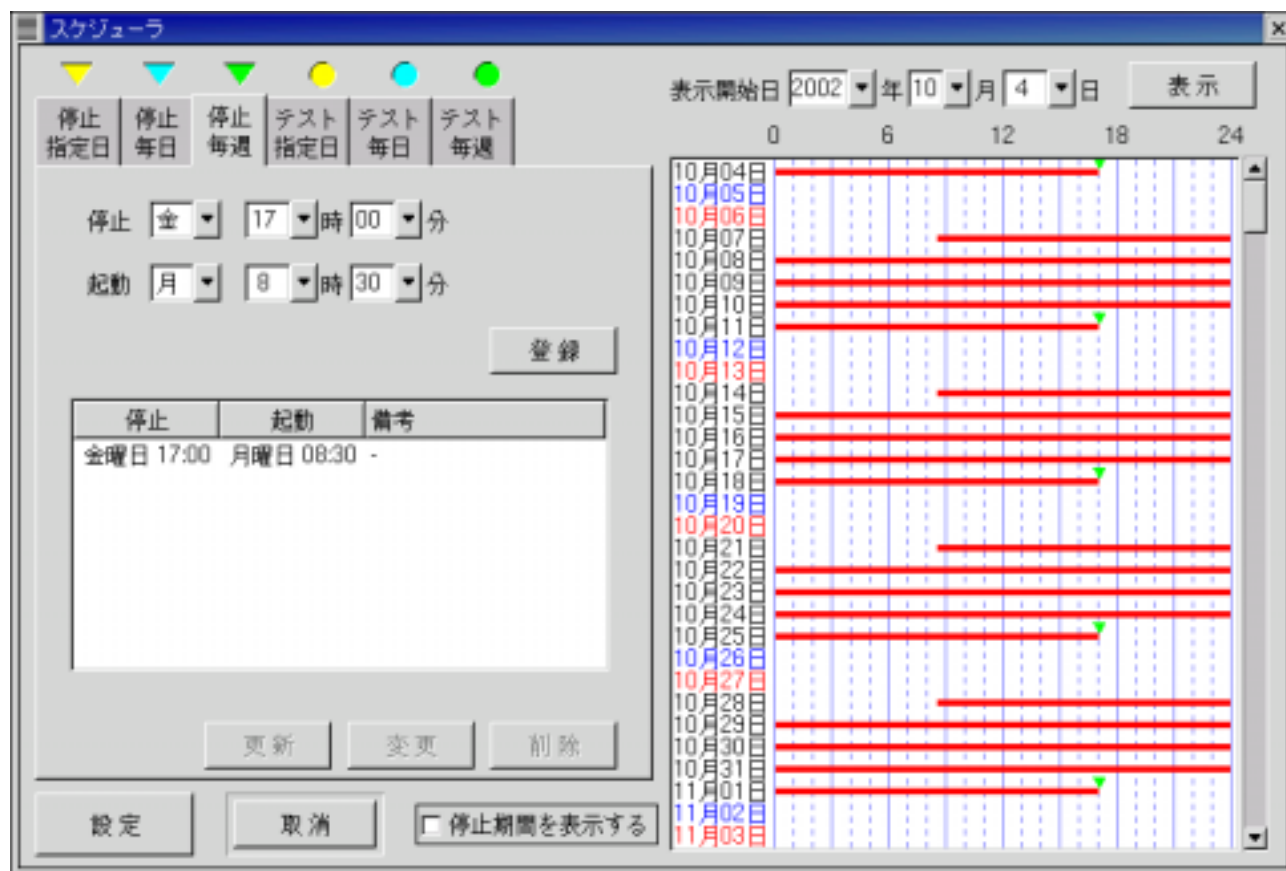


図 42 毎週のスケジュール

「停止毎週」タブをクリックすると、毎週のシャットダウンスケジュール設定画面が表示されます。

毎週のシャットダウンとリストアを設定します。毎週のスケジュールデータは8件まで設定可能です。

「停止曜日」プルダウン

停止を行う曜日を選択します。

「停止時」プルダウン

停止時を選択します。

「停止分」プルダウン

停止分を選択します。

「起動曜日」プルダウン

起動を行う曜日を選択します。

「起動時」プルダウン

起動時を選択します。

「起動分」プルダウン

起動分を選択します。

「登録」ボタン

各データ設定の後、このボタンを押下することによって設定したデータが、下のデータリストに表示されます。

データリスト

現在設定されている指定日のスケジュールが表示されます。

「更新」ボタン

設定済みのスケジュールを「変更」ボタンを押下して変更行った後、このボタンを押下することによってデータリストに反映されます。

「変更」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを変更することができます。
変更は ~ の停止時刻または起動時刻を変更し、「更新」ボタンで更新を行います。

「削除」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを削除することができます。

「設定」ボタン

このボタンを押下すると、データリストのデータが接続しているUPS管理プログラムに対して送信されます。

「取消」ボタン

このボタンを押下すると、スケジュール設定画面が閉じられます。

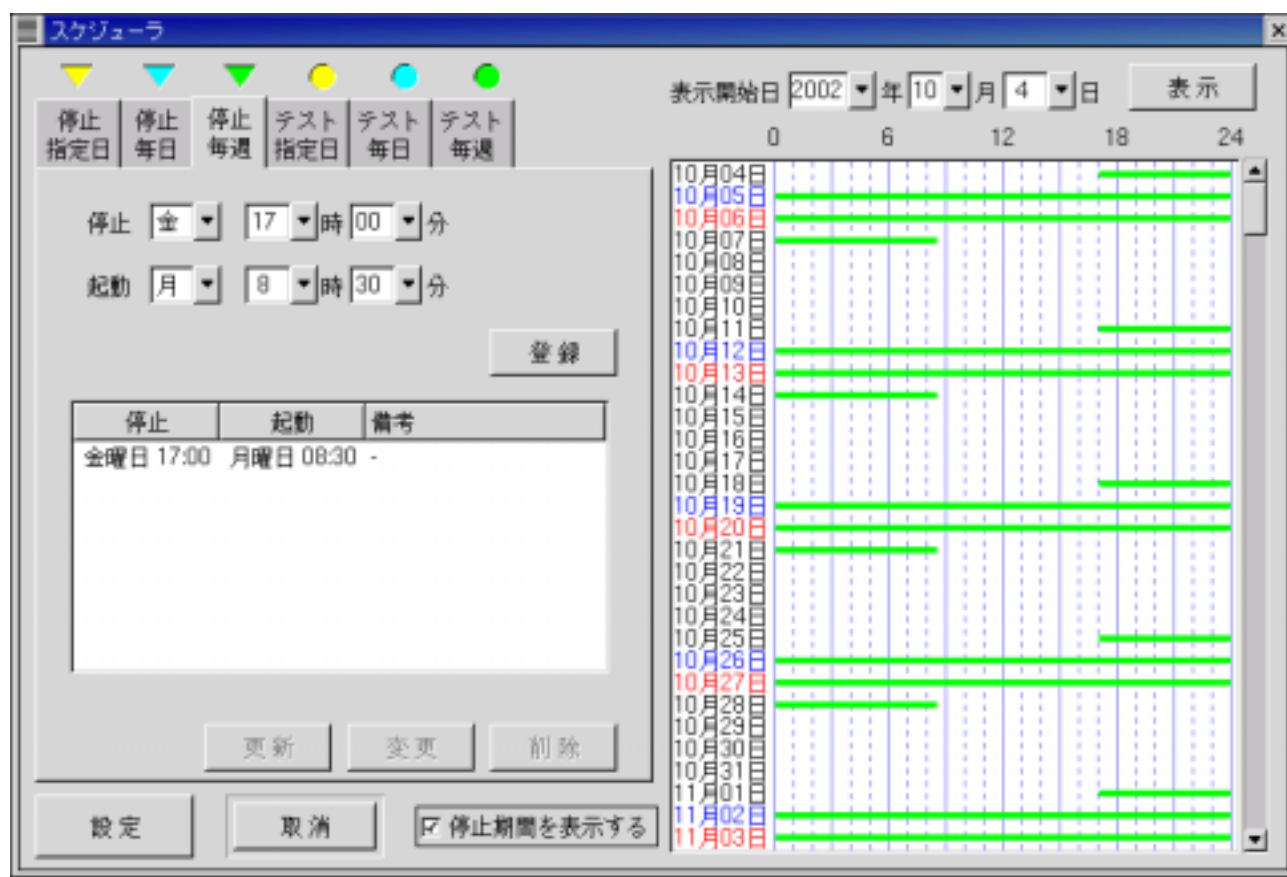


図 43 停止期間を表示した場合の表示

「停止期間を表示する」チェックボックス

このチェックボックスをクリックすると、UPS の停止/起動の表示が反転します。

初期状態では OFF となっていて、UPS の起動時がバーチャートで表示されています。

このチェックボックスを ON とすれば、UPS の停止時が色分けされて表示されます。

シャットダウンの種類	表示色
指定日のシャットダウン	黄色
毎日のシャットダウン	水色
毎週のシャットダウン	緑色

「表示開始年」プルダウン

当年を始めとして、5 年分の年リストより、バーチャートの表示開始日の年を選択します。

「表示開始月」プルダウン

月リストより、バーチャートの表示開始日の月を選択します。

「表示開始日」プルダウン

日リストより、バーチャートの表示開始日の日を選択します。

「表示」ボタン

設定された表示開始日を先頭とするバーチャートが表示されます。

6.6. 指定日のバッテリーテストスケジュール

スケジュール

表示開始日 2002 年 10 月 4 日 表示

0 6 12 18 24

10月04日 10月05日 10月06日 10月07日 10月08日 10月09日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日 11月01日 11月02日 11月03日

停止指定日 停止毎日 停止毎週 テスト指定日 テスト毎日 テスト毎週

実行日 2002 年 10 月 5 日

テスト時刻 12 時 00 分

登録

日付	テスト	備考
2002/10/05	12:00	-

更新 変更 削除

設定 取消 ☐ 停止期間を表示する

図 44 指定日のスケジュール

「テスト指定日」タブをクリックすると、指定日のバッテリーテストスケジュール設定画面が表示されます。
指定日のバッテリーテストを設定します。 指定日のバッテリーテストのスケジュールデータは30件まで設定可能です。

「実行年」プルダウン

当年を始めとして、5年分の年リストより、バッテリーテスト実行年を選択します。

「実行月」プルダウン

月リストより、バッテリーテスト実行月を選択します。

「実行日」プルダウン

日リストより、バッテリーテスト実行日を選択します。

「実行時」プルダウン

時リストより、バッテリーテスト実行時を選択します。

「実行分」プルダウン

分リストより、バッテリーテスト実行分を設定します。

「登録」ボタン

各データ設定の後、このボタンを押下することによって設定したデータが、下の毎週のデータリストに表示されます。

データリスト

現在設定されている毎週のスケジュールが表示されます。

「更新」ボタン

設定済みのスケジュールを「変更」ボタンを押下して変更行ったら、このボタンを押下することによってデータリストに反映されます。

「変更」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを変更することができます。
変更は ～ の実行曜日、テスト時刻を変更し、「設定」ボタンで更新を行います。

「削除」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを削除することができます。

「設定」ボタン

このボタンを押下すると、データリストのデータが接続しているUPS管理プログラムに対して送信されます。

「取消」ボタン

このボタンを押下すると、スケジュール設定画面が閉じられます。

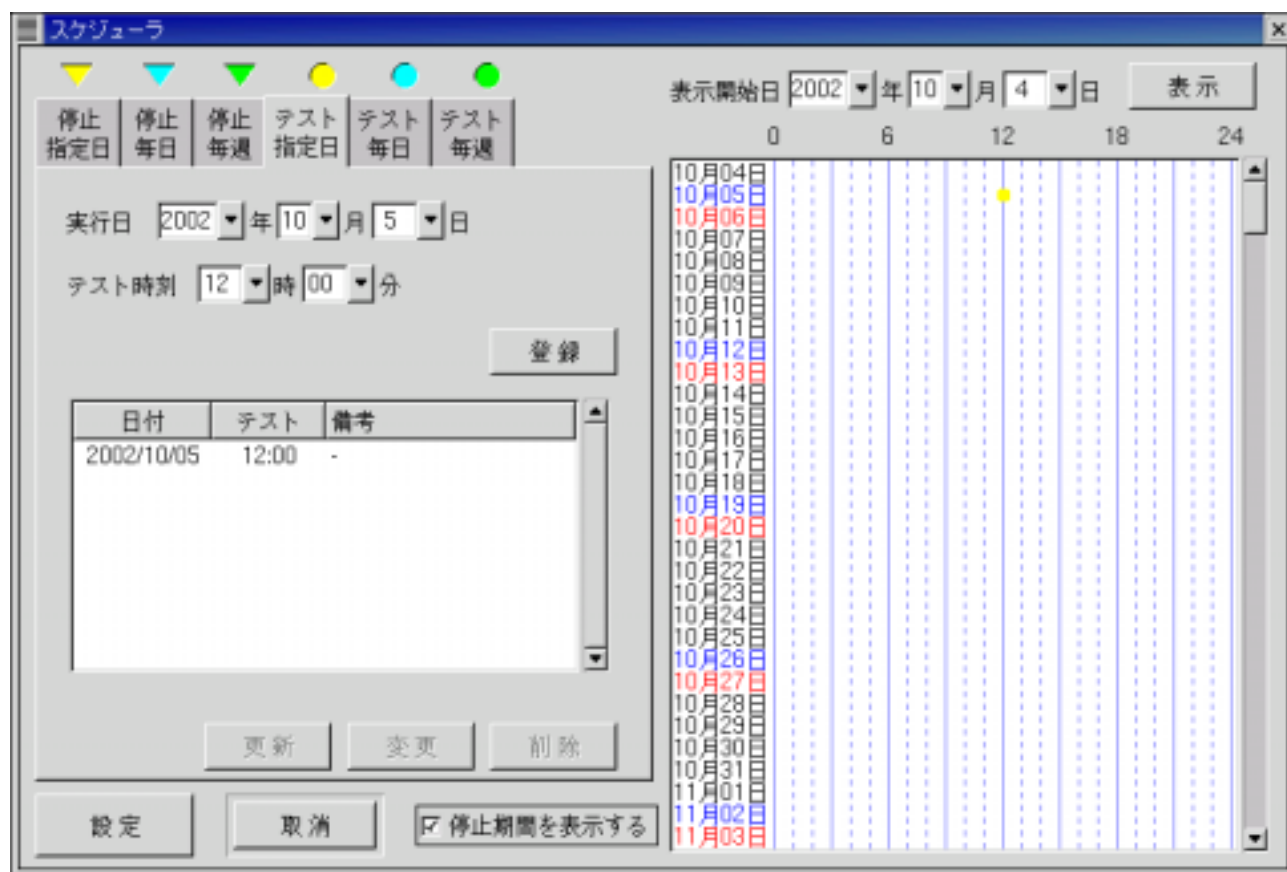


図 45 停止期間を表示した場合の表示

停止期間を表示する「チェックボックス」

このチェックボックスをクリックすると、UPS の停止/起動の表示が反転します。

初期状態では OFF となっていて、UPS の起動時がバーチャートで表示されています。

このチェックボックスを ON とすれば、UPS の停止時が色分けされて表示されます。

シャットダウンの種類	表示色
指定日のシャットダウン	黄色
毎日のシャットダウン	水色
毎週のシャットダウン	緑色

「表示開始年」プルダウン

当年を始めとして、5 年分の年リストより、バーチャートの表示開始日の年を選択します。

「表示開始月」プルダウン

月リストより、バーチャートの表示開始日の月を選択します。

「表示開始日」プルダウン

日リストより、バーチャートの表示開始日の日を選択します。

「表示」ボタン

設定された表示開始日を先頭とするバーチャートが表示されます。

6.7. 毎日のバッテリーテストスケジュール

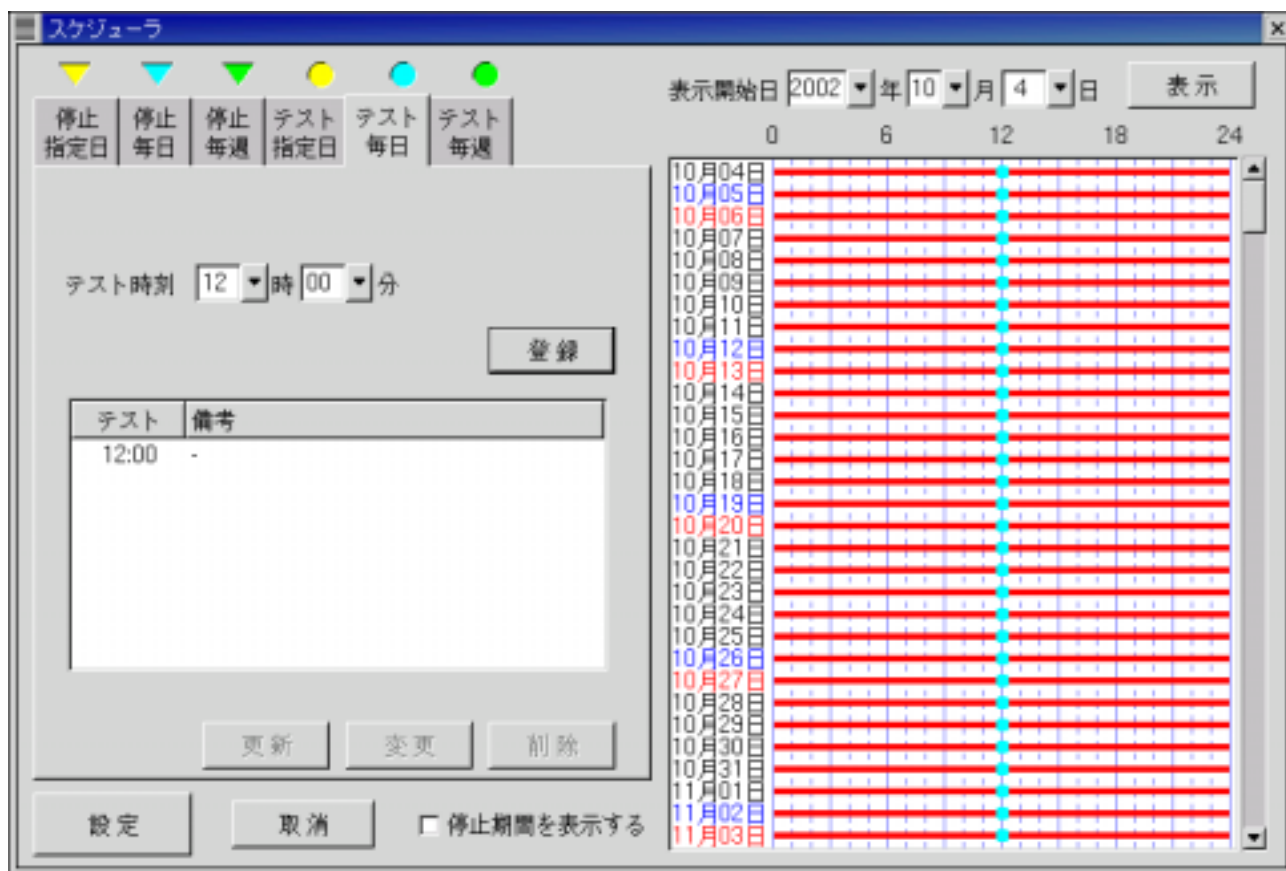


図 46 毎日のバッテリーテスト

「テスト毎日」タブをクリックすると、毎日のバッテリーテストスケジュール設定画面が表示されます。
毎日のバッテリーテストを設定します。 毎日のバッテリーテストスケジュールデータは8件まで設定可能です。

「実行時」プルダウン

時リストより、バッテリーテスト実行時を選択します。

「実行分」プルダウン

分リストより、バッテリーテスト実行分を選択します。

「登録」ボタン

各データ設定の後、このボタンを押下することによって設定したデータが、下のデータリストに表示されます。

データリスト

現在設定されている毎日のスケジュールが表示されます。

「更新」ボタン

設定済みのスケジュールを「変更」ボタンを押下して変更行ったら、このボタンを押下することによってデータリストに反映されます。

「変更」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを変更することができます。
変更は ~ のテスト時刻を変更し、「更新」ボタンで更新を行います。

「削除」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを削除することができます。

「設定」ボタン2

このボタンを押下すると、データリストのデータが接続しているUPS管理プログラムに対して送信されます。

「取消」ボタン

このボタンを押下すると、スケジュール設定画面が閉じられます。

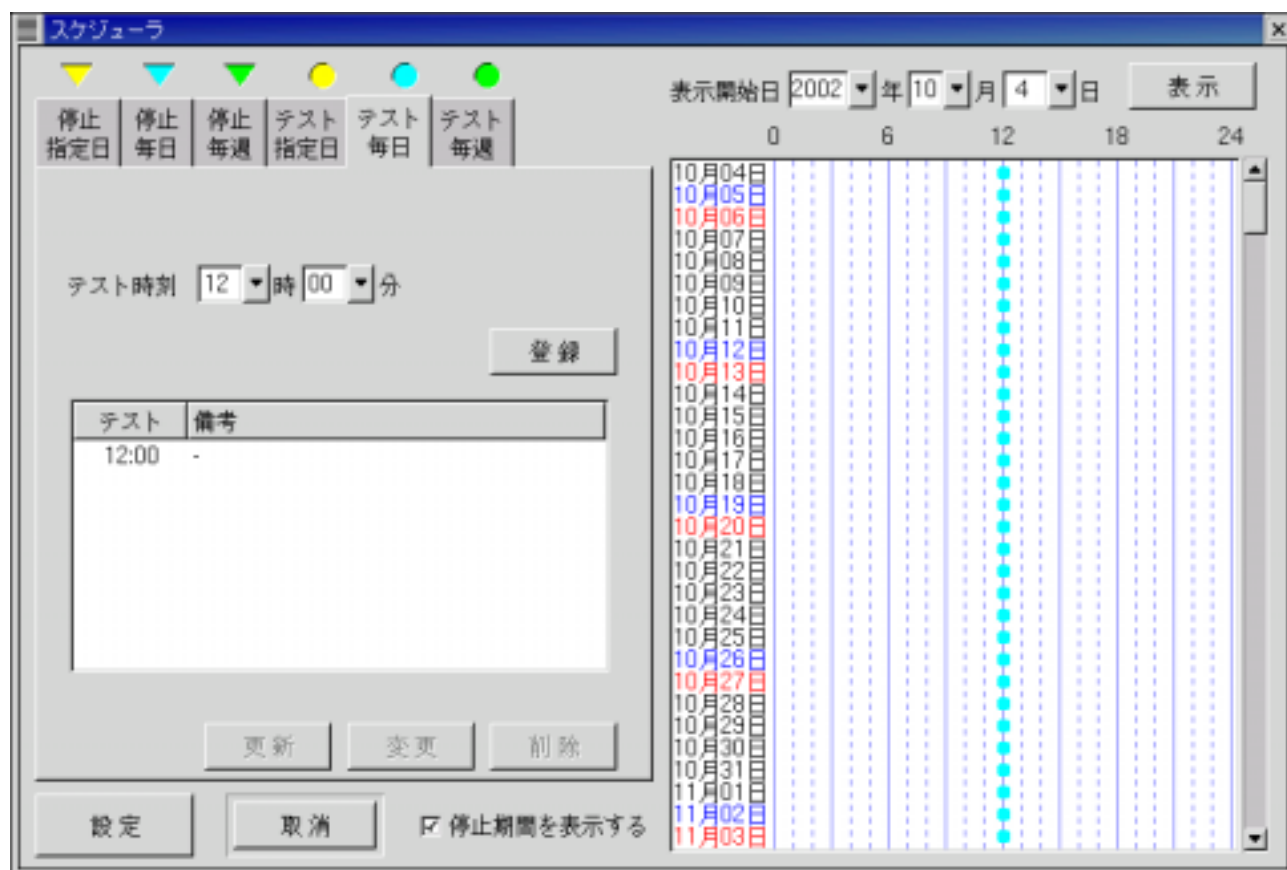


図 47 停止期間を表示した場合の表示

「停止期間を表示する」チェックボックス

このチェックボックスをクリックすると、UPS の停止/起動の表示が反転します。

初期状態では OFF となっていて、UPS の起動時がバーチャートで表示されています。

このチェックボックスを ON とすれば、UPS の停止時が色分けされて表示されます。

シャットダウンの種類	表示色
指定日のシャットダウン	黄色
毎日のシャットダウン	水色
毎週のシャットダウン	緑色

「表示開始年」プルダウン

当年を始めとして、5 年分の年リストより、バーチャートの表示開始日の年を選択します。

「表示開始月」プルダウン

月リストより、バーチャートの表示開始日の月を選択します。

「表示開始日」プルダウン

日リストより、バーチャートの表示開始日の日を選択します。

「表示」ボタン

設定された表示開始日を先頭とするバーチャートが表示されます。

6.8. 毎週のバッテリーテストスケジュール




図 48 毎週のバッテリーテスト

「テスト毎週」タブをクリックすると、毎週のバッテリーテストスケジュール設定画面が表示されます。
毎週のバッテリーテストを設定します。 毎週のバッテリーテストスケジュールデータは8件まで設定可能です。

「実行曜日」プルダウン

バッテリーテストを行う曜日を選択します。

「実行時」プルダウン

バッテリーテスト実行時を選択します。

「実行分」プルダウン

バッテリーテスト実行分を選択します

「登録」ボタン

各データ設定の後、このボタンを押下することによって設定したデータが、下のデータリストに表示されます。

データリスト

現在設定されている毎週のスケジュールが表示されます。

「更新」ボタン

設定済みのスケジュールを「変更」ボタンを押下して変更行った後、このボタンを押下することによってデータリストに反映されます。

「変更」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを変更することができます。
変更は ～ の実行曜日、テスト時刻を変更し、「更新」ボタンで更新を行います。

「削除」ボタン

データリストのうちのひとつを選択し、このボタンを押下すると、選択されたデータを削除することができます。

「設定」ボタン

このボタンを押下すると、データリストのデータが接続しているUPS管理プログラムに対して送信されます。

「取消」ボタン

このボタンを押下すると、スケジュール設定画面が閉じられます。

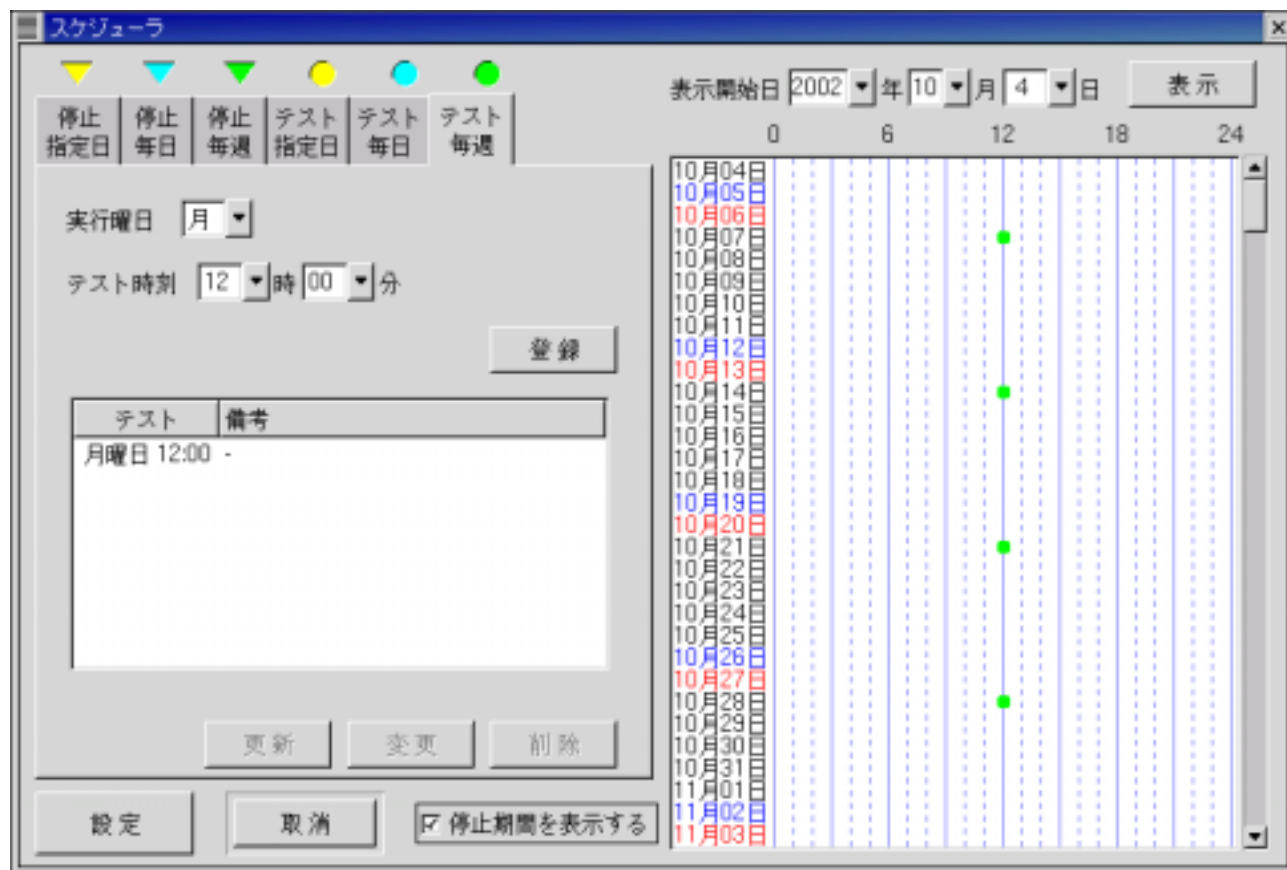


図 49 停止期間を表示した場合の表示

「停止期間を表示する」チェックボックス

このチェックボックスをクリックすると、UPS の停止/起動の表示が反転します。
初期状態では OFF となっていて、UPS の起動時がバーチャートで表示されています。
のチェックボックスを ON とすれば、UPS の停止時が色分けされて表示されます。

シャットダウンの種類	表示色
指定日のシャットダウン	黄色
毎日のシャットダウン	水色
毎週のシャットダウン	緑色

「表示開始年」プルダウン

当年を始めとして、5 年分の年リストより、バーチャートの表示開始日の年を選択します。

「表示開始月」プルダウン

月リストより、バーチャートの表示開始日の月を選択します。

「表示開始日」プルダウン

日リストより、バーチャートの表示開始日の日を選択します。

「表示」ボタン

設定された表示開始日を先頭とするバーチャートが表示されます。

6.9. スケジュール運転の前後に停電が発生した場合の動作

スケジュールによる停止時刻より前に停電が発生し、停止期間中に停電から復旧した場合の動作

UPS は停電復旧にて出力を再開し、これに従い UPS 管理プログラムが起動し以下のメッセージをコンソール画面に表示します。

Broadcast message from root Fri Oct 4 17:50:58 2002....

システムをシャットダウンします

キャンセルするにはスケジュールを削除してください！

注1) 日本語が表示できるコンソール画面以外では文字化けの文字が表示されます。

注2) ログイン画面ではメッセージを表示しませんが UPS 管理プログラム起動から 10 分経過すると未実行スケジュールの停止 / 起動を行います。

スケジュールを削除しない場合、または無操作で UPS 管理プログラム起動から 10 分経過すると未実行のスケジュール停止 / 起動を行います。

例

スケジュール(毎日)設定 : 停止時刻 17:00 起動時刻 8:00

16:00 から 20:00 まで停電による UPS 出力停止。20:00 に停電復旧

この場合

21:00 にスケジュール OFF

スケジュール起動時刻の 8:00 に UPS 再起動




図 50 スケジュールによる停止まえに停電発生時の動作

スケジュール停止中に停電が発生し、起動時刻経過後に停電から復旧した場合

UPS は停電復旧と同時に出力を再開します。

例

スケジュール(毎日)設定 : 停止時刻 17:00 起動時刻 8:00
06:00 から 09:00 まで停電
この場合
停電復旧と同時に起動




図 51 スケジュール起動時刻に停電中の動作

スケジュール停止期間中に停電が発生し停電が復旧した場合。

停電・復電に関係なくスケジュールどおりに停止 / 起動を行います。

例

スケジュール(毎日)設定 : 停止時刻 17:00 起動時刻 8:00

18:00 から 07:00まで停電

この場合

スケジュール通りに停止 / 起動を行う。

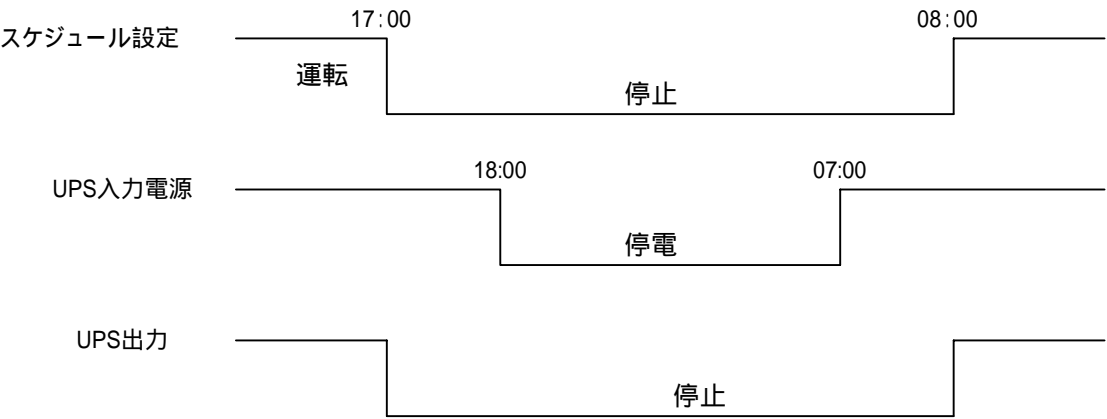


図 52 スケジュール停止期間中に停電発生時の動作

第7章 付録

7.1. トラブルシューティング

7.1.1. スケジュールによるシャットダウンが開始されない。

スケジューラ画面で正常なスケジュールが設定されていることを確認してください。

スケジュールの設定は“第 6 章スケジューラ”を参照してください。

また、UPS 管理プログラムと UPS モニタプログラムが動作している PC に時間差が無いこと。

両方の PC のタイムゾーンが“アジア/東京”であることを確認してください。

7.1.2. UPS モニタプログラムが応答しなくなった。

コマンド実行、またはスケジュール設定を実行中にのアプリケーションなどを操作した場合、設定確認のポップアップウィンドウがUPS モニタプログラムの主画面の背後などに隠れて、操作を受け付けない状態となります。

この場合、隠れている主画面を移動させるなどによって、ポップアップウィンドウを表示させ、ポップアップウィンドウを閉じて下さい。