

三相APR-V(UL)シリーズ SCCR100kA対応のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、以下の通りご案内いたします。
ご高配の程何卒宜しく願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。


敬具

記

製品名	交流電力調整器APR
対象シリーズ	三相APR-Vシリーズ ※UL対応品の定格電流20~250A品
対象形式	RPVW■020-□-□□□/UL、RPVW■045-□-□□□/UL、RPVW■060-□-□□□/UL、 RPVW■100-□-□□□/UL、RPVW■150-□-□□□/UL、RPVW■250-□-□□□/UL ※■は「2」もしくは「4」になります。 「9」に関しては都度ご確認をお願いします。
変更内容	形式に「/UL」をご指定いただく事により、自動的にSCCR100kAに対応いたします。
変更内容	お客様のご要望対応の為。
変更時期	2024年7月出荷分から適用。
添付資料	●三相APR-Vシリーズ 海外安全規格 表示内容
その他	本変更による、価格・形式・外形などの変更はありません。

● 三相APR-Vシリーズ 海外安全規格 表示内容


- (1) 海外安全規格マーク表示位置
海外安全規格マークは、定格値表示下に表示.

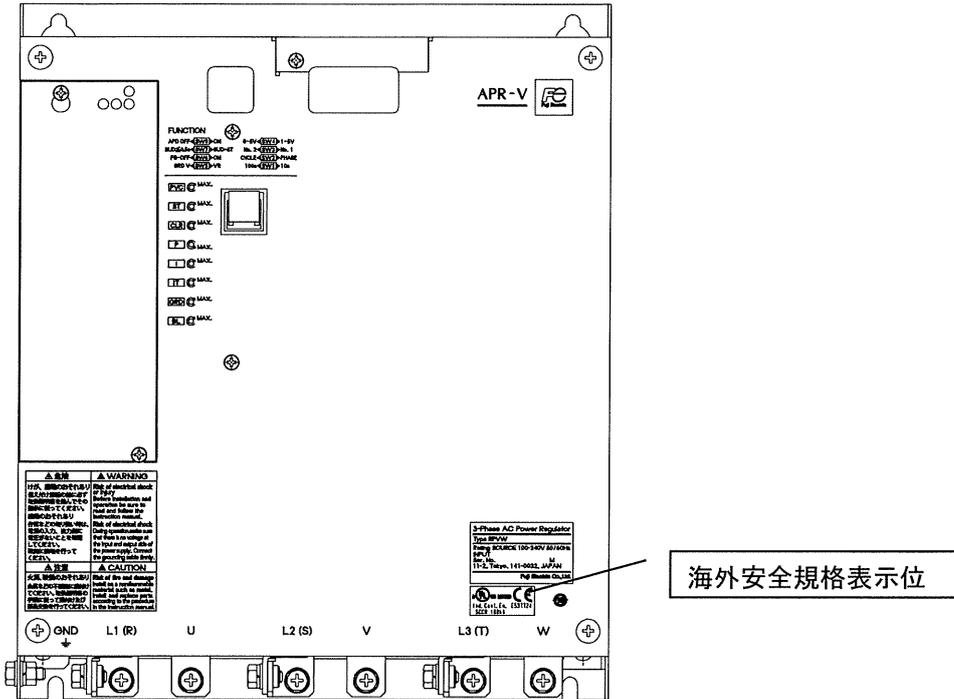

(2) 三相APR-Vシリーズ 海外安全規格 表示内容

対象形式	変更前	変更後	適用時期	備考
RPVW□020-□-□□□/UL				
RPVW□045-□-□□□/UL				
RPVW□060-□-□□□/UL				
RPVW□100-□-□□□/UL				
RPVW□150-□-□□□/UL				
RPVW□250-□-□□□/UL				

対象形式	変更前	変更後	適用時期	備考
RPVW□020-□-□□□/UL				
RPVW□045-□-□□□/UL				
RPVW□060-□-□□□/UL				
RPVW□100-□-□□□/UL				
RPVW□150-□-□□□/UL				
RPVW□250-□-□□□/UL				

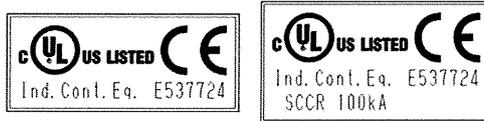

2024年7月
出荷分より

450A品、600A品：
SCCR未適合
(Recognized認証)