

APR内蔵ヒューズ溶断検出用マイクロスイッチ変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、以下の通りご案内いたします。
ご高配の程何卒宜しくお願い申し上げます。
お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。
また、展開が遅くなったことをお詫び申し上げます。

敬具


記

製品名	交流電力調整器 APR
シリーズ、名称	APR-Vシリーズ
形式	単相:RPVE□250-□-□□□、RPVE□350-□-□□□、RPVE□450-□-□□□ 三相:RPVW□250-□-□□□/UL、RPVW□450-□-□□□/UL
内容	ヒューズ溶断検出用のマイクロスイッチを以下の通り変更いたします。 変更前>MS3V1-5BSJ (MERSEN製) ↓ 変更後>MC3E2-5BSJ + 3EDV-MEP (MERSEN製)
理由	安定供給維持のため
実施時期	2026年1月5日出荷分より
その他	本変更による、機能・性能・価格等の変更はありません。 ヒューズ本体に変更はありませんので、従来と同様にお客様による手配・交換が可能です。
添付資料	<参考資料>当該部写真


当該部写真

<変更前>

MS3V1-5BSJ (MERSEN)

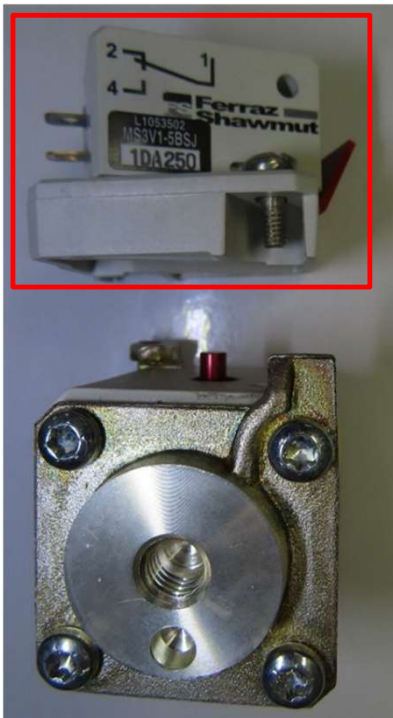


部品実装位置 : 三相APR-V 250A品

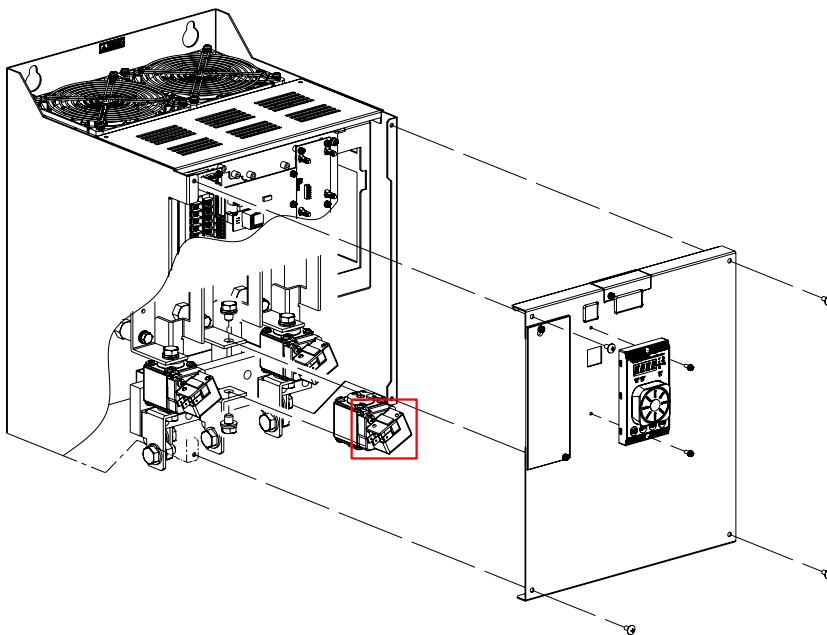

<変更後>

MC3E2-5BSJ (MERSEN) / 3EDV-MEP (MERSEN)

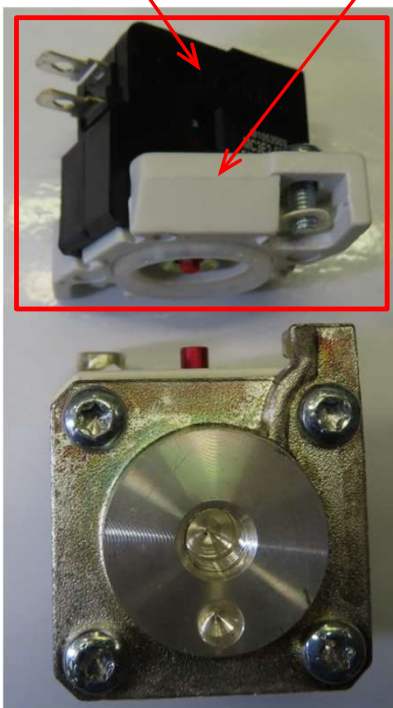

部品実装位置 : 三相APR-V 250A品

